

WEBINAR INFORMATIVO – FASE CONSOLIDAMENTO TIDE

Gestione operativa contratti e aggregati

Disclaimer

È vietata la riproduzione, comunicazione o diffusione a terzi dei contenuti di questa presentazione, senza preventiva autorizzazione di Terna

Sommario

Gestione operativa Contratti	4
Gestione Garanzia	20
Accesso al sistema	31
Gestione Aggregati – Creazione Bozza	33
Gestione UP/UC – Arricchimento dati	43
Gestione Aggregati – Validazione tecnica e Prove di qualifica	49

Gestione operativa Contratti

Contratti BRP-BSP

Premessa (1/3)

**Fase Transitoria
TIDE**

Fino al 31/01/2026

I **contratti di dispacciamento stipulati ai sensi della Delibera 111/06 restano validi fino al 31 gennaio 2026** e fino a tale data, l'Utente del Dispacciamento (UdD) assume la qualifica di BRP e con riferimento alle unità abilitate singolarmente (UAS), svolge anche il ruolo di BSP.

**Fase
Consolidamento
e Regime**

Dal 01/02/2026

TERNA, in attuazione del TIDE, ha definito **tre nuovi schemi contrattuali**, validi per la fase di consolidamento del TIDE:

- **Contratto dispacciamento in immissione** – Contratto BRP in immissione
- **Contratto dispacciamento in prelievo** – Contratto BRP in prelievo
- **Contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali** – Contratto BSP

I nuovi schemi contrattuali sono stati approvati da ARERA con delibera 315/2025 e sono disponibili sul sito internet di Terna sezione Codice di Rete (box fase di consolidamento del TIDE)

Il ruolo di BRP e di BSP può essere svolto da **società distinte ad eccezione dei seguenti casi** in cui il BRP e il BSP devono coincidere:

- **per i sistemi di accumulo contrattualizzati**, anche limitatamente ad una quota della propria capacità, **in esito ad aste MACSE**
- **per gli impianti essenziali in regime ordinario o di reintegrazione dei costi** (articoli 64 e 65 della Delibera ARERA 111/06) **che forniscono servizi ancillari nazionali globali**. Per gli impianti essenziali che forniscono servizi ancillari nazionali globali e che assolvono gli obblighi di offerta tramite le modalità alternative di cui all'articolo 65bis della Delibera 111/06, la coincidenza tra BRP e BSP è obbligatoria fino al 31 dicembre 2026.

Contratti BRP-BSP

Premessa (2/3)

	OLD	NEW	
Schemi contrattuali	Due schemi contrattuali	Tre schemi contrattuali	
	Disp. Immissione	Disp. Immissione	
	Disp. Prelievo	Disp. Prelievo	
	Erogazione servizi		
	Diritto di immettere/importare e fornitura servizi ancillari	Diritto di immettere + import/export	Diritto di Prelevare
Garanzie	UdD immissione	BRP immissione	BSP
	UdD prelievo	BRP prelievo	
	Garanzie separate per contratto	Garanzia unica per tutti i contratti	

Contratti BRP-BSP

Premessa (3/3)

	OLD	NEW
Relazione tra i contratti	Stipula di un <u>unico contratto di dispacciamento sia per immettere che per erogare servizi ancillari</u>	<ul style="list-style-type: none">• Per erogare servizi ancillari di bilanciamento e/o servizi non frequency, l'UP/UC deve essere inserita in un contratto di dispacciamento immissione/prelievo e in un contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali• Per le UP che soddisfano i requisiti per l'abilitazione obbligatoria, la stipula del contratto BSP è condizione necessaria ai fini dell'attivazione della connessione e dell'immissione in rete• Gli aggregati per la fornitura di servizi/punti di dispacciamento variano in funzione dell'abilitazione ai servizi e dello switching del BSP/BSP
Durata	Durata annuale con tacito rinnovo di anno in anno	Senza scadenza a meno di risoluzione o recesso

Contratti BRP-BSP

Gestione operativa contratti (1/9)

Sono previsti due distinti processi di stipula:

- 1 Per operatori **già titolari di Contratti di dispacciamento durante la fase transitoria del TIDE** (nel seguito: attuali UdD)
- 2 Per gli operatori diversi da quelli al punto 1. e che intendono acquisire il ruolo di BRP o BSP a partire dalla fase di consolidamento del TIDE (nel seguito: nuovi BRP/BSP).

Gli **operatori che intendano svolgere il ruolo di BRP e/o BSP a partire dalla data di avvio della fase di consolidamento del TIDE** (1° febbraio 2026) **sono tenuti** antecedentemente a tale data a:



1. Stipulare i nuovi Contratti BRP e/o BSP



2. Prestare la garanzia unica a copertura dei Contratti BRP e/o BSP

La **stipula** dei nuovi contratti potrà essere gestita attraverso le sezioni: “Operazioni-Rapporti commerciali-Stipula” e/o “Le tue pratiche”

La **garanzia unica** a copertura dei Contratti BRP e BSP potrà essere gestita attraverso la sezione “Operazioni-Rapporti commerciali - Garanzia BRP/BSP”

Contratti BRP-BSP per attuali UdD

Gestione operativa contratti (2/9)

Per operatori **già titolari di Contratti di dispacciamento durante la fase transitoria del TIDE**, TERNA, per agevolare il processo di stipula, **procederà all'apertura "d'ufficio" delle pratiche di stipula** all'interno del Portale MyTerna:

Casistica

Se operatore già titolare di **contratto di dispacciamento in Immissione**

- **Pratica di stipula BRP immissione**
- **Pratica di stipula BSP**, per gli attuali UdD titolari di unità obbligatoriamente abilitate e/o qualificate alla fornitura dei servizi ancillari per il bilanciamento/ridispacciamento e/o di servizi non relativi alla frequenza

Se operatore già titolare di **contratto di dispacciamento in Prelievo**

- **Pratica di stipula BRP prelievo**
- **Pratica di stipula BRP immissione**, per gli attuali UdD titolari di punti di esportazione

Pratiche di stipula aperte "d'ufficio" da TERNA e assegnate agli attuali UdD



La pratica di stipula "d'ufficio" sarà aperta solo **con riferimento al contratto in essere, secondo i criteri riportati sopra**. Nel caso in cui il medesimo operatore intenda stipulare un contratto diverso, sarà tenuto a seguire un **nuovo processo di stipula**, tramite l'apertura di una apposita pratica sul Portale MyTerna.

Contratti BRP-BSP per attuali UdD

Gestione operativa contratti (3/9)

Successivamente, l'UdD che intenda stipulare il nuovo contratto, all'interno del portale MyTerna e tramite la rispettiva pratica, sarà tenuto a:

Pratiche
d'ufficio

BRP
Immissione

Azioni da parte degli operatori

1. **Verificare la lista delle UP** presenti all'interno della pratica e inserire **l'Allegato 1^{1,2}** (vale a dire il mandato o autodichiarazione). Si precisa che:
 - i. le **UP presenti** nella pratica di stipula saranno le UP associate, al **momento dell'apertura della medesima pratica**, al contratto di dispacciamento in immissione valido per la fase transitoria del TIDE;
 - ii. le UP presenti nella pratica di stipula saranno **aggiornate** il 14 di novembre e il 12 dicembre 2025 **per recepire eventuali switch in/out** con decorrenza rispettivamente 1° dicembre 2025 e 1° gennaio 2026, attraverso le consuete pratiche di modifica riferite al Contratto di dispacciamento di immissione valido per la fase transitoria del TIDE;



Dopo il 10 dicembre 2025 non sarà possibile richiedere switch con decorrenza 1° febbraio 2026 per il contratto di dispacciamento valido per la fase transitoria del TIDE. Gli switch con decorrenza 1° febbraio dovranno essere richiesti con riferimento al contratto BRP.

2. **Inserire gli Allegati 2** (Dichiarazione sostitutiva di legale rappresentante o procuratore speciale) **e 3** (Dichiarazione di rispetto requisiti di solvibilità/onorabilità);

Contratti BRP-BSP per attuali UdD

Gestione operative contratti (4/9)

Pratiche
d'ufficio

BRP
Immissione

Azioni da parte degli operatori

- Inviare la pratica a TERNA.** Successivamente, TERNA, **sulla base delle UP presenti nella pratica al momento dell'invio¹**, verificherà la capienza della garanzia presentata dall'operatore.



L'operatore, prima di inviare la pratica a Terna deve accertarsi che **l'importo della garanzia prestata sia adeguato alla copertura dell'esposizione associata tutti i contratti che intende** stipulare secondo le regole del monitoraggio contenute nel Regolamento Garanzia (par.7, Allegato A.61)

- Inviare il contratto sottoscritto** entro 5 giorni lavorativi dalla messa a disposizione da parte di TERNA del contratto all'interno della pratica, segnalata tramite una e-mail automatica dal portale MyTerna (qualora le verifiche propedeutiche alla stipula abbiano esito positivo). Le modalità per l'invio del contratto saranno specificate in tale e-mail.

Contratti BRP-BSP per attuali UdD

Gestione operative contratti (5/9)

Pratiche
d'ufficio

BRP
Prelievo

Azioni da parte degli operatori

1. **Inserire gli Allegati 1¹**(vale a dire il mandato o autodichiarazione), **2** (Dichiarazione sostitutiva di legale rappresentante o procuratore speciale) **e 3** (Dichiarazione di rispetto requisiti di solvibilità);
2. **Inviare la pratica a TERNA.** Successivamente, TERNA, **sulla base della PMA² più aggiornata al momento dell'invio**, verificherà la capienza della garanzia presentata dall'operatore.



L'operatore, prima di inviare la pratica a Terna deve accertarsi che **l'importo della garanzia prestata sia adeguato alla copertura dell'esposizione associata tutti i contratti che intende** stipulare secondo le regole del monitoraggio contenute nel Regolamento Garanzia (par.7, Allegato A.61)

3. **Inviare il contratto sottoscritto** entro 5 giorni lavorativi dalla messa a disposizione da parte di TERNA del contratto all'interno della pratica, segnalata tramite una e-mail automatica dal portale MyTerna (qualora le verifiche propedeutiche alla stipula abbiano esito positivo). Le modalità per l'invio del contratto saranno specificate in tale e-mail.

Contratti BRP-BSP per attuali UdD

Gestione operative contratti (6/9)

Pratiche
d'ufficio

BSP

Azioni da parte degli operatori

1. **Verificare la lista delle UP** presenti all'interno della pratica e inserire **l'Allegato 1¹** (vale a dire il mandato o autodichiarazione). Si precisa che:
 - i. le **UP presenti** nella pratica di stipula saranno le UP obbligatoriamente abilitate e/o qualificate alla fornitura dei servizi ancillari per il bilanciamento/ridispacciamento e/o di servizi non relativi alla frequenza associate, al **momento dell'apertura della medesima pratica**, al contratto di dispacciamento in immissione valido per la fase transitoria del TIDE;
 - ii. le UP presenti nella pratica di stipula saranno **aggiornate** il 14 di novembre e il 12 dicembre 2025 **per recepire eventuali switch in/out** – limitatamente alle UP obbligatoriamente abilitate e/o qualificate alla fornitura dei servizi ancillari per il bilanciamento/ridispacciamento e/o di servizi non relativi alla frequenza – con decorrenza rispettivamente 1° dicembre 2025 e 1° gennaio 2026, attraverso le consuete pratiche di modifica riferite al Contratto di dispacciamento di immissione valido per la fase transitoria del TIDE²;
2. **Inserire gli Allegati 2** (Dichiarazione sostitutiva di legale rappresentante o procuratore speciale) **e 3** (Dichiarazione di rispetto requisiti di solvibilità);

Contratti BRP-BSP per attuali UdD

Gestione operative contratti (7/9)

Pratiche
d'ufficio

BSP

Azioni da parte degli operatori

3. **Inviare la pratica a TERNA.** Successivamente, TERNA, **sulla base delle UP¹ presenti nella pratica al momento dell'invio**, verificherà la capienza della garanzia presentata dall'operatore.



L'operatore, prima di inviare la pratica a Terna deve accertarsi che **l'importo della garanzia prestata sia adeguato alla copertura dell'esposizione associata tutti i contratti che intende** stipulare secondo le regole del monitoraggio contenute nel Regolamento Garanzia (par.7, Allegato A.61)

4. **Inviare il contratto sottoscritto** entro 5 giorni lavorativi dalla messa a disposizione da parte di TERNA del contratto all'interno della pratica, segnalata tramite una e-mail automatica dal portale MyTerna (qualora le verifiche propedeutiche alla stipula abbiano esito positivo). Le modalità per l'invio del contratto saranno specificate in tale e-mail.

1. Sarà considerata anche l'esposizione calcolata tenendo conto i più aggiornati valori di PMA associata a contratti BRP prelievo e/o delle unità inserite nel contratto BRP immissione.

Contratti BRP-BSP per attuali UdD

Gestione operative contratti (8/9)

Per quanto riguarda le **operazioni di switching delle UP** si precisa che, a seconda della data di decorrenza dello switch:

Decorrenza
switch

Precedente
al 1°
febbraio
2026

(nov'25, dic,25
o gen'26)

Azioni da parte degli operatori

1. la richiesta di switch per le UP è presentata **con riferimento al contratto di dispacciamento in immissione in essere** ed in base alle regole contenute nel contratto di dispacciamento validi per la fase transitoria del TIDE, tramite la consueta pratica di modifica sul portale MyTerna.
2. Le UP inserite nel corso della fase transitoria del TIDE saranno **spostate “ d’ufficio” nel nuovo contratto BRP/BSP**. Tale operazione avverrà tramite l’aggiornamento della lista delle UP all’interno della pratica di stipula BRP immissione/BSP (punto 1. delle slide precedenti dedicate a BRP immissione /BSP) o, alternativamente se lo switching è effettuato dopo l’invio della pratica di stipula dei contratti BRP immissione/BSP, attraverso una pratica di modifica “d’ufficio” del contratto BRP immissione/BSP.
3. Durante la fase transitoria del TIDE, gli inserimenti di nuove UP nel contratto **rientreranno nel monitoraggio della garanzia** secondo le modalità contenute nel Regolamento garanzie (A.61) valido per la fase transitoria del TIDE e nel caso in cui la capienza residua diventi negativa determineranno una richiesta di integrazione della garanzia da parte di Terna. Dal 1 febbraio 2026, il monitoraggio dell’esposizione del BRP/BSP sarà effettuata secondo le modalità contenute nel Regolamento garanzie valido per la fase di consolidamento del TIDE.
4. Verrà effettuato un **controllo di congruità** dopo il 10 gennaio 2026, per tenere conto di tutti gli switch IN registrati con competenza febbraio 2026.

Contratti BRP-BSP per attuali UdD

Gestione operative contratti (9/9)

Decorrenza
switch

Azioni da parte degli operatori

1 febbraio 2026
(o successiva)

La richiesta di switch presentata **con riferimento al nuovo contratto BRP/BSP** tramite la apposita pratica di modifica sul portale MyTerna (al momento della richiesta, il contratto deve essere già stipulato)

Terna verifica la capienza della garanzia in linea con le disposizioni del **Regolamento garanzie (A.61) valido per la fase di consolidamento del TIDE** (verifica di garanzia ex-ante): (i) se la verifica è positiva: si procede con lo switch; (ii) se la verifica è negativa: non si procede con lo switch con riferimento alle UP non coperte

Contratti BRP-BSP per attuali UdD


Gestione operative contratti – Esempi switch

Esemplificativo

Decorrenza switch

Precedente al 1 febbraio 2026 (nov'25, dic,25 o gen'26):

1 febbraio 2026 (o successiva)

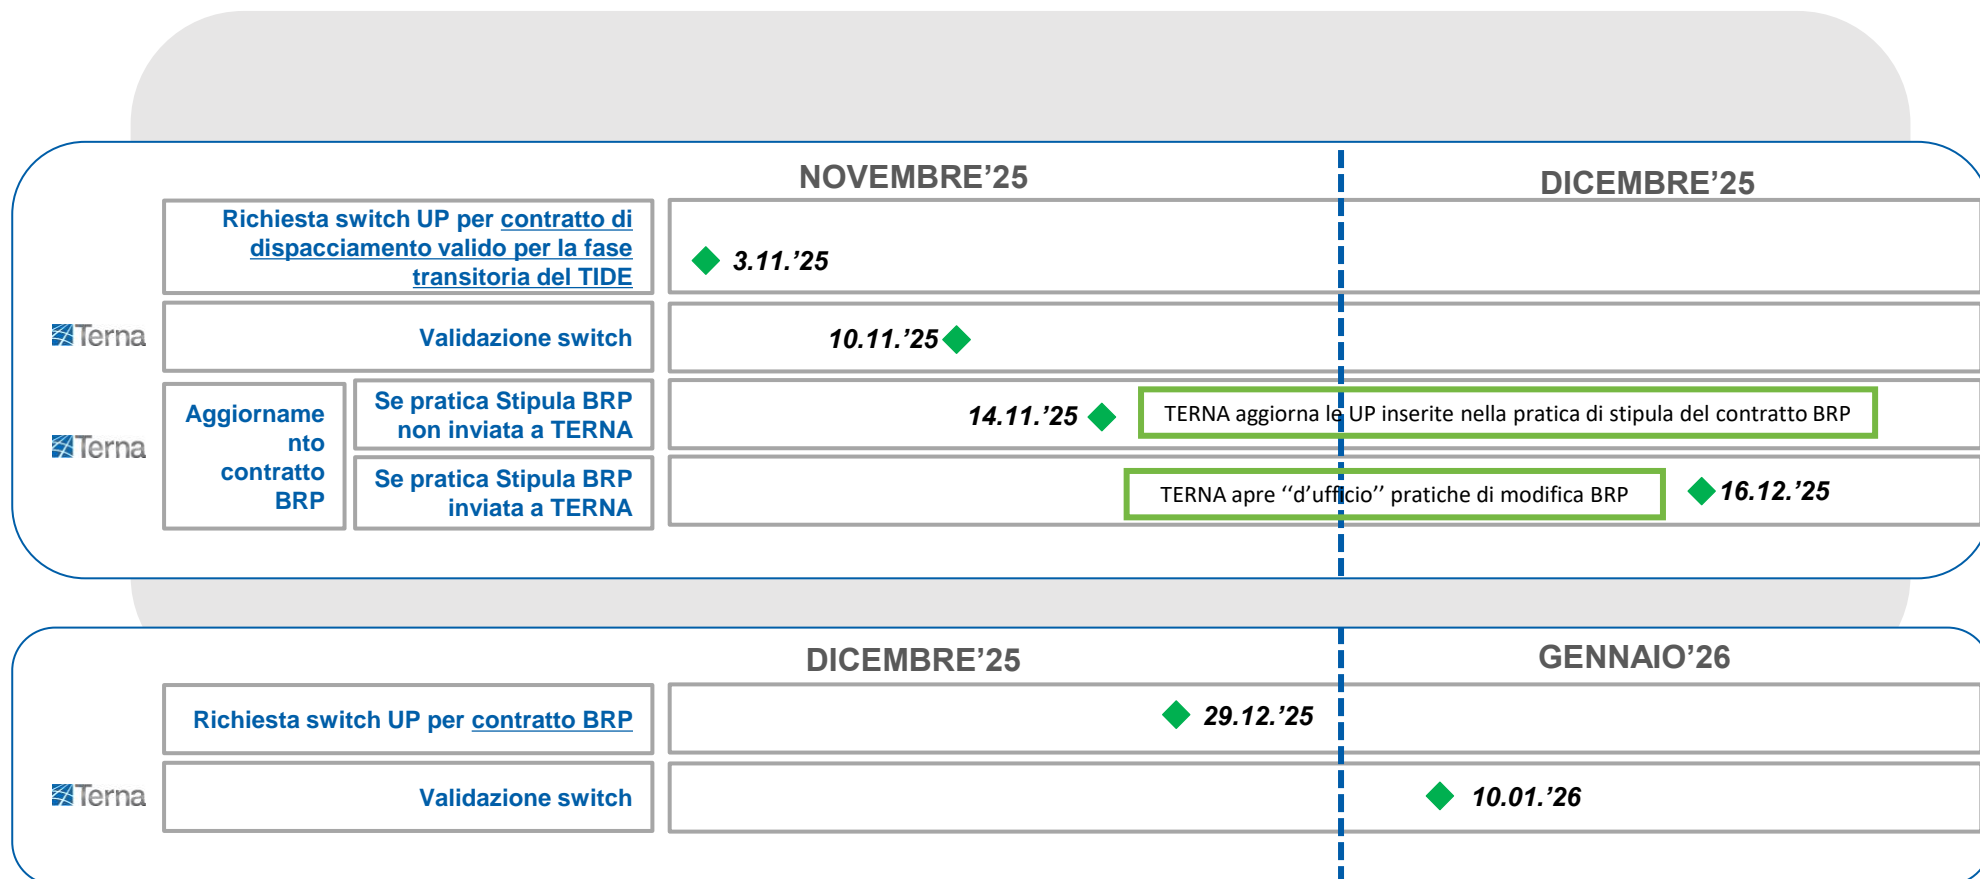

Nuovi BRP/BSP

Gestione operativa contratti

Gli operatori che intendano svolgere il ruolo di BRP e/o BSP a partire dal 1 febbraio 2026 possono richiedere la stipula del contratto BRP e/o BSP attraverso l'apertura dell'apposita pratica tramite il portale MyTerna. Tale operazione potrà essere effettuata già dal mese di ottobre 2025 in vista del 1 febbraio 2026

La **controparte** che intende richiedere la stipula del contratto BRP e/o BSP dovrà **preventivamente richiedere la registrazione** sul portale MyTerna secondo le ordinarie procedure

La controparte sarà tenuta a fornire una **garanzia unica** a copertura delle obbligazioni assunte in qualità di BRP e/o BSP

Le modalità operative potranno essere consultate all'interno degli appositi [Manuali disponibili sul portale MyTerna](#)

Attuali titolari di UVA

Gestione operative contratti

I **titolari di UP e UC incluse in UVAT e UVAZ già abilitate ai sensi del Regolamento UVA del. 499/24** che intendono **abilitare tali unità** alla fornitura dei servizi ancillari per il bilanciamento e del ridispacciamento secondo i requisiti tecnici previsti dall'Allegato A.81, **con decorrenza 1 febbraio 2026**, sono tenuti a:

inserire tali **UP e UC all'interno di una nuova pratica di stipula BSP** – se non è stata già aperta una pratica di stipula BSP “d’ufficio”



inserire tali **UP e UC all'interno di una pratica di modifica BSP** – se il contratto BSP è già stipulato

Ai fini dell'inserimento delle UP e delle UC all'interno di una delle pratiche di cui sopra, è necessario inserire il relativo **l'Allegato 1'** (vale a dire il mandato o autodichiarazione)

Resta inteso che Terna verifica la capienza della garanzia in linea con le disposizioni del **Regolamento garanzie (A.61) valido per la fase di consolidamento del TIDE**

Successivamente, gli operatori sono tenuti ad accedere al portale **GAUDÌ-MERCATO per la creazione degli aggregati UVAN e/o UVAZ**

1. Se l'operatore non coincide con il titolare dell'unità

Gestione Garanzia

Regolamento garanzie

Principali evidenze – 1/3

Forme di garanzia

Garanzia Bancaria a prima richiesta

Polizza Assicurativa con rating e QR code identificativo

Deposito cauzionale

Rating e Parent company guarantee (PCG)

Prima garanzia

- ✓ **Prelievo:** 10 gg di sbilanciamento pieno + % sbilanciamento medio/mercato* per 2 mesi e mezzo;
- ✓ **Immissione:** 2** gg di sbilanciamento pieno su potenza nominale/producibilità attesa per le UP per le quali Terna dispone delle misure in D+2 ancorché non validate, 10 gg. per le altre;
- ✓ **BSP:** una stima degli importi a debito del BSP (movimentazioni a scendere e mancato rispetto ordini) per 50 ore di attivazione per 2 mesi;
- ✓ Valore garanzie aumentato del 5% per tener conto dei conguagli;
- ✓ **Floor :** 50k euro per ogni contratto.

Regolamento garanzie

Principali evidenze – 2/3

Durata della garanzia

Rinnovo tacito: la garanzia deve avere una validità di almeno 12 mesi e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno di disdetta entro i 120 giorni dalla data di termine della validità.

Le garanzie con durata residua pari o inferiore a 90 giorni non sono considerate valide ai fini del monitoraggio dell'esposizione del BRP e/o BSP

Indice onorabilità

IO=2 se ritardo nei pagamenti da parte del BRP è minore o uguale a **1 giorno solare***

In presenza di IO=2 il BONUS IO è differenziato tra immissione e prelievo

In presenza di IO=2, il BONUS IO prelievo è pari a 2 e consente di avere una esposizione doppia rispetto alla garanzia prestata. Da gennaio 2029, il BONUS IO prelievo viene calcolato rapportando la PMA sottesa al contratto con quella degli ultimi 6 mesi ed è al massimo pari a 2. In caso di aumento della PMA rispetto ai 6 mesi precedenti, il bonus IO diminuisce progressivamente*

In presenza di IO=2, il BONUS IO immissione vale 20 nel 2026 e si riduce di un valore pari a 2 di anno in anno fino a raggiungere, nel 2031, il valore di 10

Regolamento garanzie

Principali evidenze – 3/3

Richiesta integrazione

- Si verifica la capienza residua del BRP/BSP: Garanzia al netto dello scaduto - oneri stimati e consuntivati - 10 gg a sbilanciamento pieno per il prelievo e 1 giorno a sbilanciamento pieno per l'immissione.
- Se il valore della capienza residua è negativo, per il prelievo si invia richiesta d'integrazione pari a: valore capienza mancante + 10 gg ad una % di sbilanciamento pari a quella max tra la sua % storica e quella rilevata negli ultimi 10 gg. Per l'immissione l'incremento è pari al valore della capienza mancante + un giorno ad una % di sbilanciamento pari a quella max tra la sua % storica e quella rilevata negli ultimi 10 gg. Il valore delle integrazioni è sempre rapportato al Bonus IO

Monitoraggio garanzie

- **Garanzia unica per BRP in prelievo in immissione e per BSP**
- Monitoraggio su esposizione complessiva del BRP/BSP tenendo conto anche del rischio credito che si genera per le tempistiche di integrazione della garanzia e chiusura del contratto;
- **Anche l'acquisizione di nuove UP nel contratto BRP*** (e/o non solo di nuovi punti di prelievo) **è subordinata alla verifica della capienza della garanzia**

Regolamento garanzie

Monitoraggio Capienza residua 1/2

CAPIENZA RESIDUA

POSIZIONE NETTA

Garanzia prestata – Scaduto

+

PROVENTI NETTI

Sommatoria giornaliera dei proventi BRP/BSP meno gli oneri BRP/BSP (consuntivati e stimati).
Il calcolo è giornaliero ed è valorizzato solo se maggiore di zero

-

ONERI RIDOTTI

Sommatoria giornaliera degli oneri BRP/BSP meno i proventi BRP/BSP (consuntivati e stimati), ridotti mediante l'utilizzo del BONUS IO immissione e prelievo.
Il calcolo è giornaliero ed è valorizzato solo se maggiore di zero

-

ONERI SBILANCIAMENTO PIENO

Prelievo = 10 GG. Di sbilanciamento al 100%

Immissione = 1 GG di sbilanciamento al 100% rapportato al Bonus IO

Capienza residua ≥ 0
Garanzia congrua

- BRP può acquisire **nuovi clienti** tramite **richieste di switching di UC o di UP** nel contratto di dispacciamento in prelievo/immissione;
- BRP può richiedere una **riduzione della garanzia** se la capienza residua resta positiva per almeno 30 giorni consecutivi.

Capienza residua < 0
Garanzia non congrua

- Le richieste di **acquisizione nuovi clienti e nuove UP vengono bloccate**.
- Terna invia una **richiesta di integrazione** che assicuri la copertura dell'esposizione attesa. Tale richiesta è calcolata anche tenendo conto della % di sbilanciamento rilevata negli ultimi 10gg (o se più alta negli ultimi 4 mesi).

Regolamento garanzie

Monitoraggio Capienza residua 2/2

STEP 1 Verifica calcolo esposizione

- Nella procedura di monitoraggio delle garanzie presente sul portale Sunset, sarà implementata un'apposita sezione di controllo della capienza residua, secondo quanto previsto dalla Delibera Arera n. 314/2025/R/eel.
- Ciascun BRP/BSP una volta che sarà attivata la sezione di cui al punto precedente nel portale Sunset, potrà verificare autonomamente l'andamento giornaliero della propria Capienza residua e, in tal modo, parametrare la garanzia da versare ai fini del nuovo contratto che avrà validità a partire da febbraio 2026.

N.B. La garanzia prestata in base ai calcoli effettuati entro il 15 dicembre, deve essere parametrata anche in funzione delle strategie commerciali di Switch IN che si effettueranno fino alla competenza di febbraio 2026. A tal fine dopo il 10 gennaio 2026, Terna effettuerà una verifica di congruità della garanzia prestata, una volta consolidati gli Switch IN aventi decorrenza dal 1 febbraio 2026.

STEP 2 Modalità di presentazione e nuova garanzia

Entro il 15
dicembre
2025

- **Fideiussioni bancarie e assicurative:** Il BRP e/o il BSP deve presentare le fideiussioni per il contratto TIDE con decorrenza 1° febbraio. Tali fideiussioni dovranno essere conformi al modello di cui all'articolo 17 del Regolamento Garanzie pubblicato e alle disposizioni previste dall'articolo 3 a) del Regolamento stesso.
- **Depositi cauzionali:** Il BRP e/o il BSP deve effettuare un bonifico bancario apponendo esplicita causale che fa riferimento al contratto TIDE valido dal 1° febbraio.
- **Parent Company:** Le lettere di parent company dovranno essere conformi al modello di cui all'articolo 18 del Regolamento Garanzie pubblicato e alle disposizioni previste dall'articolo 3 d) del Regolamento stesso.
- **Rating creditizio:** Il BRP e/o il BSP in possesso del rating è tenuto a presentare a Terna apposita attestazione rilasciata direttamente da uno degli organismi di cui sopra, comprovante il livello di rating assegnato.

Esempio di Calcolo Capienza residua BRP/BSP

CAPACITA' IMMISSIONE		55 MW		GARANZIA PRESTATATA (A)		100.000	
PMA	2 MW			SCADUTO (B)		10.000	
PSEBIL	120			POSIZIONE NETTA (A-B)		90.000	
PMT	0,1			PROVENTI NETTI		14.950	
PFISSI	10			ONERI RIDOTTI		1.716	
PCAP	3			SBILANCIAMENTO PIENO IMMISSIONE (C)		7.128	
PMACSE	0			SBILANCIAMENTO PIENO PRELIEVO (D)		63.840	
BONUS IMMISSIONE	20			CAPIENZA RESIDUA			
BONUS PRELIEVO	2			(POSIZIONE NETTA+PROVENTI NETTI-ONERI RIDOTTI-SBIL.PIENO)		32.266	

Somma algebrica se positiva di:
Proventi immissione+proventi prelievo + proventi BSP - Oneri immissione - Oneri prelievo - Oneri BSP

Somma algebrica se positiva di:
Oneri immissione + Oneri prelievo +Oneri BSP - Proventi immissione-proventi prelievo . proventi BSP . Somma da riportare al Bonus IO immissione e prelievo

Data	14950 Proventi Netti	1.716 Oneri ridotti	Oneri Netti	Proventi Immissione	Oneri Immissione	Proventi Prelievo	Oneri Prelievo	Proventi BSP	Oneri BSP
30/09/2025	800	0	0	100	0	0	300	1000	0
29/09/2025	0	225	900	0	300	0	400	0	200
28/09/2025	600	-	0	1000	0	0	400	0	0
27/09/2025	1000	-	0	300	0	0	300	1000	0
26/09/2025	1100	-	0	300	0	0	200	1000	0
25/09/2025	500	-	0	0	400	0	100	1000	0
24/09/2025	0	125	250	300	0	0	550	0	0
23/09/2025	0	130	800	0	400	0	200	0	200
22/09/2025	1100	-	0	300	0	0	200	1000	0
21/09/2025	0	123	650	0	300	0	200	0	150
20/09/2025	600	-	0	1000	0	0	300	0	100
19/09/2025	1000	-	0	300	0	0	300	1000	0
18/09/2025	1100	-	0	300	0	0	200	1000	0
17/09/2025	450	-	0	0	400	0	150	1000	0
16/09/2025	0	125	250	300	0	0	550	0	0
15/09/2025	0	120	600	0	400	0	200	0	0
14/09/2025	1100	-	0	300	0	0	200	1000	0
13/09/2025	0	115	500	0	300	0	200	0	0
12/09/2025	850	-	0	1000	0	0	150	0	0
11/09/2025	800	-	0	300	0	0	500	1000	0
10/09/2025	700	-	0	300	0	0	600	1000	0
09/09/2025	0	34	100	0	400	0	700	1000	0
08/09/2025	0	125	250	300	0	0	550	0	0
07/09/2025	0	370	1100	0	400	0	700	0	0
06/09/2025	800	-	0	300	0	0	500	1000	0
05/09/2025	0	225	900	0	300	0	400	0	200
04/09/2025	450	-	0	1000	0	0	350	0	200
03/09/2025	800	-	0	300	0	0	500	1000	0
02/09/2025	900	0	0	300	0	0	400	1000	0
01/09/2025	300	0	0	0	400	0	300	1000	0

Q&A

Break

Sommario

Gestione operativa Contratti	4
Gestione Garanzia	20
Accesso al sistema	31
Gestione Aggregati – Creazione Bozza	33
Gestione UP/UC – Arricchimento dati	43
Gestione Aggregati – Validazione tecnica e Prove di qualifica	49

Accesso al sistema

Accesso al sistema

Ciao,
Nome Cognome
RAGIONE SOCIALE

Gestisci il tuo profilo > I tuoi contratti > Le tue pratiche >

I PORTALI TERNA

L'ecosistema digitale di Terna si articola in portali e canali di comunicazione dedicati all'ampio spettro dei nostri stakeholder. Seleziona i contenuti e le sezioni di interesse per la tua dashboard.

Nome	Area	Portale	Link primario	Link secondario
Gaudi Mercato	Anagrafica	Gaudi Mercato	https://myterna.terna.it/gaudimercato/	

Il SuperUser dovrà abilitare, sul portale MyTerna, gli utenti al portale GAUDI MERCATO.


All'interno della Homepage, a seguito dell'autenticazione sul portale MyTerna, l'utente potrà gestire i sistemi legacy precedentemente associati dal SuperUser.

Nella sezione «I tuoi portali» è possibile selezionare la sottovoce «Gestisci portali» e cercare il portale «GAUDI MERCATO».

Per maggior dettagli è possibile far riferimento al seguente [manuale](#).

Gestione Aggregati – Creazione Bozza

Menu di navigazione

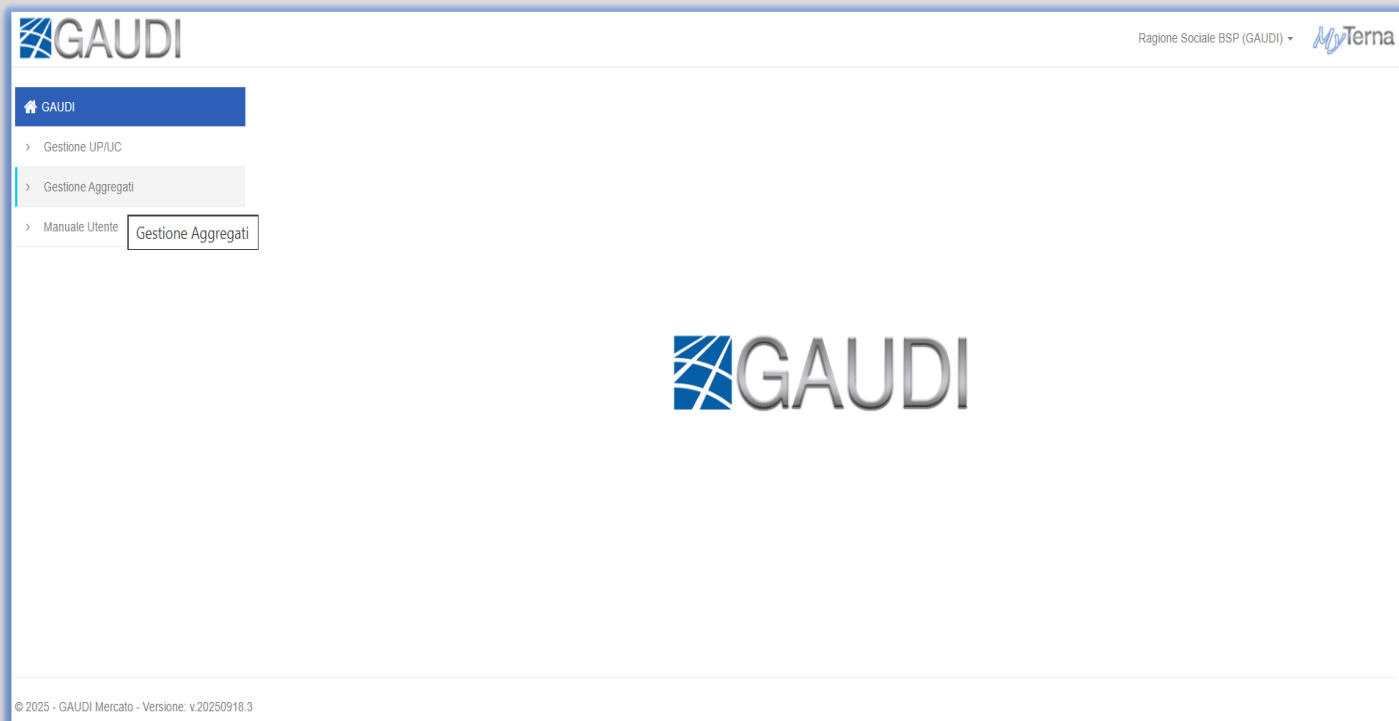

Nel menu di navigazione del portale GAUDI MERCATO è presente l'elenco delle sezioni a disposizione dell'operatore.

Nella prima maschera «**Gestione UP/UC**» saranno presenti le unità a disposizione del BSP per creare uno o più aggregati; da questa maschera possono essere effettuate le operazioni necessarie (arricchimento, cambio stato,...).

La seconda maschera «**Gestione aggregati**» sarà utilizzata per creare l'aggregato ed effettuare tutte le operazioni necessarie (arricchimento, cambio stato,...).

ATTENZIONE:

Il «**Manuale utente**» raccoglierà le istruzioni operative per supportare l'utente nell'utilizzo per portale e sarà disponibile nella sezione Assistenza del portale MyTerna.

Si precisa che tutte le **notifiche generate da sistema** verranno inviate alle medesime mailing list attualmente censite per le comunicazioni riguardanti le UVA. Si raccomanda, dunque, l'aggiornamento di tali mail qualora non fossero più corrette, inviando la richiesta a call.center.censimp@terna.it e indicando come oggetto della richiesta «GAUDI MERCATO-Aggiornamento contatti BSP notifiche UVA».

Maschera Gestione aggregati

Home / Gestione Aggregati

Codice Aggregato:

Tipologia Aggregato: Tutti

Stato: Tutti

Zona Mercato: Tutti

Nodo: Tutti

Ricerca Pulisci

Richiesta Verifica Garanzia

Visualizza 10 elementi

Cerca

Codice Aggregato	Denominazione	Tipologia Aggregato	Codice Pratica	Zona Mercato	Nodo	Stato	Note
Nessun dato presente nella tabella							

Vista da 0 a 0 di 0 elementi

Excel CSV PDF Stampa

Gli aggregati, per essere qualificati al mercato, avranno bisogno di due validazioni: una commerciale e una tecnica.

Per avviare il processo è necessario selezionare la pagina «**Gestione aggregati**» e, tramite la funzionalità «**Inserisci**», il BSP potrà creare un nuovo aggregato UVAN o UVAZ.

Maschera Gestione aggregati - Nuovo aggregato

GAUDI

Home / Gestione Aggregati

Ragione Sociale BSP (GAUDI) - MyTerna

Nuovo Aggregato

Inserisci un nuovo aggregato

Denominazione:

Tipologia Aggregato:

Nodo:

Richiesta Verifica Garanzia

Visualizza 10 elementi

Vista da 0 a 0 di 0 elementi

© 2025 - GAUDI Mercato - Versione: v.20250918.3

Per creare un aggregato (UVAN o UVAZ) il BSP dovrà compilare i seguenti campi:

- La «**denominazione**» che rappresenta una descrizione parlante dell'oggetto;
- La «**tipologia aggregato**» «UVAN» o «UVAZ»:
 - Nel caso di **UVAN** si compilerà il «**Nodo**» che vorrà associare all'aggregato, utilizzando l'apposito menù a tendina;
 - Nel caso di **UVAZ** si compilerà la «**Zona di Mercato**» che si vorrà associare all'aggregato, utilizzando l'apposito menù a tendina

Con questi passaggi sarà creato il contenitore «vuoto» che rappresenta l'aggregato.

Maschera Gestione aggregati – Dettaglio

GAUDI

Ragione Sociale BSP (GAUDI) Terna

Creazione aggregato UVAN_00026_0042_xx: Operazione effettuata con successo.

Home / Gestione Aggregati

Codice Aggregato: Tipologia Aggregato: Tutti Stato: Tutti Richiesta Verifica Garanzia

Zona Mercato: Tutti Nodo: Tutti Ricerca Pulisci

Visualizza 10 elementi Cerca +Inserisci

Codice Aggregato	Denominazione	Tipologia Aggregato	Codice Pratica	Zona Mercato	Nodo	Stato	Note	Dettaglio
UVAN_00026_0042_xx	Denominazione Unità Aggregata	UVAN	PRATICA_TEST_1		190V_I2201_____SUBNET_	Nuova		

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Excel CSV PDF Stampa

© 2025 - GAUDI Mercato - Versione: v.20250918.3

Il codice aggregato generato sarà caratterizzato da:


Per le UVAN : UVAN_YYYYY_ZZZZ_XX con:
YYYYY = ID aggregato progressivo temporale
ZZZZ = codice contratto BSP
XX = zona mercato

Per le UVAZ : UVAZ_YYYYY_ZZZZ_XX con:
YYYYY = ID aggregato progressivo temporale
ZZZZ = codice contratto BSP
XX = zona mercato

La zona mercato «XX» sarà valorizzata una volta inserite le unità elementari.

Successivamente il BSP potrà inserire le unità all'interno dell'aggregato creato, selezionando il pulsante «**Dettaglio**»

Maschera di Dettaglio dell'aggregato

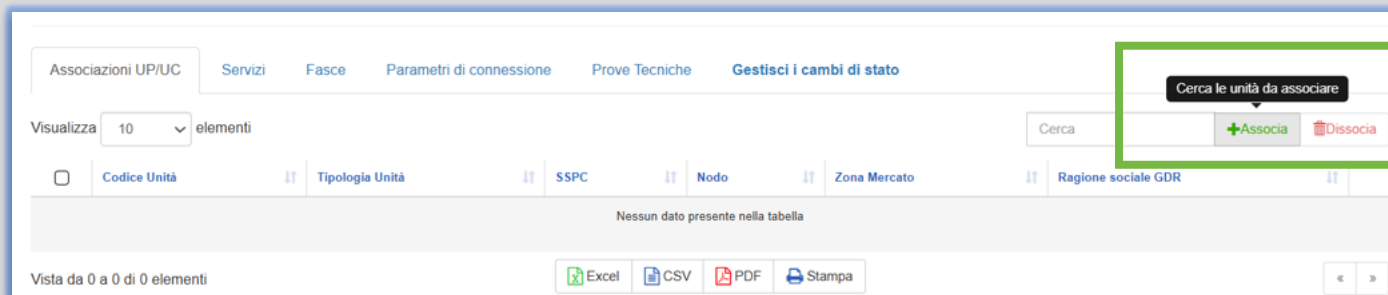


Nella sezione «**Associazioni UP/UC**» presente nel dettaglio dell'aggregato, sarà possibile associare, dalla lista proposta dal sistema, le singole unità all'aggregato stesso.

Bisognerà tenere in considerazione che:

- Nel caso di **UVAZ** saranno proposte solo le unità associate alla stessa zona di mercato dell'aggregato;
- Nel caso di **UVAN** tutte le unità elementari nell'aggregato devono insistere nella stessa zona di mercato.

Maschera Dettaglio aggregato – Sezione “Servizi”

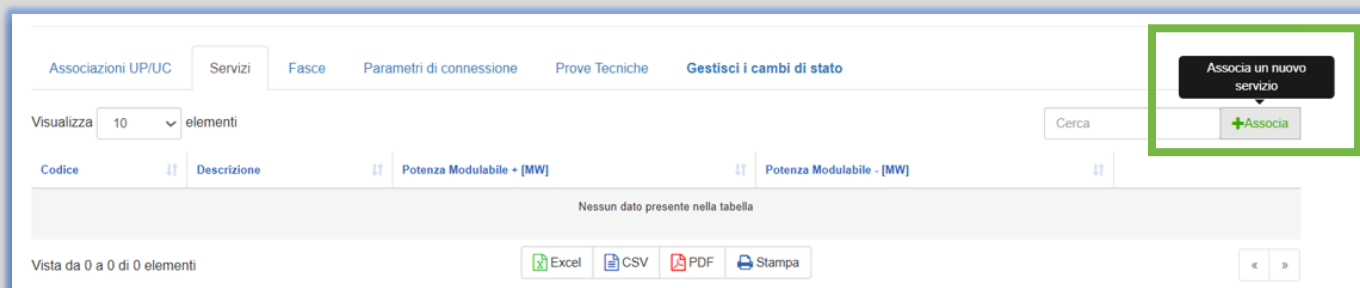

Nella sezione «**Servizi**» il BSP potrà associare i servizi* per cui vuole qualificare l'aggregato e le relative potenze modulabili.

Di seguito si riportano tutti i servizi che possono essere selezionati nella modalità a salire e a scendere:

- Riserva per il contenimento della frequenza (FCR);
- Riserva per il ripristino della frequenza ad attivazione automatica (aFRR);
- Riserva per il ripristino della frequenza ad attivazione manuale (mFRR);
- Riserva di sostituzione (RR);
- Movimentazioni per il ridispacciamento.

*Si rimanda al Cap 4 del Codice di Rete per l'obbligatorietà dei servizi

Maschera Dettaglio aggregato – Servizi

The screenshot shows the 'Servizi' modal window with the title 'Associa un nuovo servizio'. A dropdown menu is open, displaying a search bar with the text 'ricerca' and a list of service options:

- Nessuna selezione
- Riserva per il contenimento della frequenza Frequency Containment Reserve (FCR)
- Riserva per il ripristino della frequenza ad attivazione automatica (aFRR)
- Riserva per il ripristino della frequenza ad attivazione manuale (mFRR)
- Riserva di sostituzione (RR)
- Movimentazioni per il ridispacciamento



The screenshot shows the 'Servizi' modal window with the title 'Associa un nuovo servizio'. The 'Servizio' field is populated with 'Riserva per il ripristino della frequ...'. The 'Potenza Modulabile +' and 'Potenza Modulabile -' fields both contain the value '10'. At the bottom, there are two buttons: 'Associa' and 'Annulla'.

In questa scheda sarà possibile:

- Selezionare, tramite il menu a tendina, il **servizio ancillare** desiderato tra quelli disponibili;
- Inserire i valori di **potenza modulabile, a salire (+) e/o scendere (-)**, per il servizio scelto.

Osservazione: è necessario lasciare vuoto il campo della potenza per i servizi per i quali non si richiede abilitazione.

Maschera Dettaglio aggregato – Sezione “Cambio di stato”

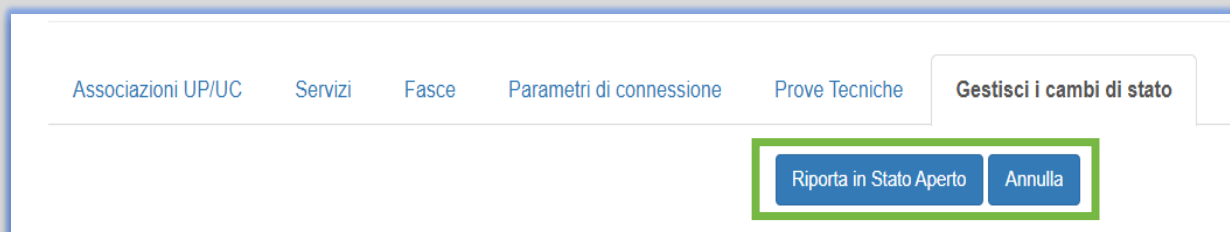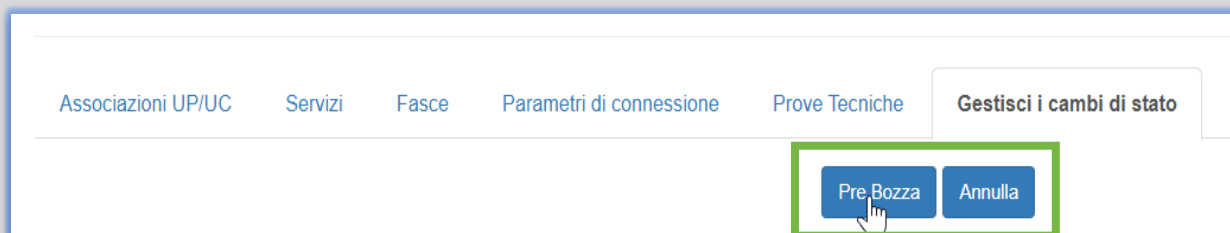

Proseguendo nella schermata di dettaglio e, più precisamente, nella sezione «**Gestisci cambi di stato**» sarà possibile far passare nello stato transitorio l'aggregato, selezionando il tasto «**Pre Bozza**».

Questo stato rappresenta una **fase di preparazione e consolidamento dei dati**.

Definiti i servizi per cui si richiede l'abilitazione e associate le UP/UC, l'aggregato sarà in stato «**Pre bozza**» e ancora modificabile da parte dell'operatore attraverso il tasto «**Riporta in stato aperto**»

Nel caso di UVAN, se le unità UP/UC sottese all'aggregato non saranno associate tutte al medesimo nodo di rete, sarà necessaria una validazione tecnica da parte di Terna.

Maschera Dettaglio aggregato - "Stato Aggregato"

The screenshot shows the GAUDI web application interface. The top navigation bar includes the GAUDI logo and the text 'Ragione Sociale BSP (GAUDI) MyTerna'. The sidebar on the left contains navigation options: 'GAUDI', 'Gestione UPI/UC', 'Gestione Aggregati', and 'Manuale Utente'. The main content area features search filters for 'Codice Aggregato', 'Tipologia Aggregato', 'Stato', 'Zona Mercato', and 'Nodo'. A 'Richiesta Verifica Garanzia' button is highlighted with a green box. Below the filters is a table with columns: 'Codice Aggregato', 'Denominazione', 'Tipologia Aggregato', 'Codice Pratica', 'Zona Mercato', 'Nodo', 'Stato', and 'Note'. The first row of data shows 'UVAN_00026_0042_NO', 'Denominazione Unità Aggregata', 'UVAN', 'PRATICA_TEST_1', 'Nord', '190V_I2201____SUBNET_', 'Pre Bozza', and 'Validazione nodi in data 22/09/2025'. The 'Stato' column is highlighted with a green box. At the bottom, there are options for 'Excel', 'CSV', 'PDF', and 'Stampa', and a pagination indicator showing 'Vista da 1 a 1 di 1 elementi'.

Dalla maschera « **Gestione aggregato** » sarà possibile vedere la lista degli aggregati creati con lo stato in cui si trovano in quel momento. Nel campo «Note» saranno presenti eventuali informazioni relative all'aggregato stesso (es: la necessità di una validazione dei nodi)

Quando tutti gli aggregati che si vogliono qualificare saranno nello stato «**Pre Bozza**» si potrà effettuare, per tutti contemporaneamente, la «**Richiesta della Verifica Garanzia**».

Si noti che tutti gli aggregati in «**Pre Bozza**» passeranno nello stato «**Bozza**»; eventuali unità UP/UC non utilizzate all'interno degli aggregati creati saranno annullate.

Il BSP potrà procedere con i successivi passi per la validazione tecnica delle singole unità.

Gestione UP/UC – Arricchimento dati

Maschera Gestione UP/UC

GAUDI

Ragione Sociale BSP (GAUDI) - MyTerna

Home / Gestione UP/UC

Codice Unità:

Tipologia Unità: Tutti

Zona Mercato: Tutti

Nodo: Tutti

Stato: Tutti

Ricerca Pulisci

Visualizza 10 elementi

Cerca: UVAN_00026_0042_NO

Codice Unità	Tipologia Unità	SPC	Nodo	Zona Mercato	Codice Aggregato	Codice Pratica	Stato	Note
UPN_0774544_01	C. UP FRNP diverse da a. e b.		190V_I2201____SUBNET__	Nord	UVAN_00026_0042_NO	PRATICA_TEST_1	Associato	
UP_FTULTCNRS1_1	C. UP FRNP diverse da a. e b.		190V_I2201____SUBNET__	Nord	UVAN_00026_0042_NO	PRATICA_TEST_1	Associato	

Vista da 1 a 2 di 2 elementi (filtrati da 47 elementi totali)

Excel CSV PDF Stampa

© 2025 - GAUDI Mercato - Versione: v.20250918.3

Il BSP nella maschera «**Gestione UP/UC**» potrà visualizzare tutte le unità ad esso associate e, in particolare, quelle inserite in un aggregato che risulteranno nello stato «**associato**».

Filtrando per codice aggregato sarà possibile visualizzare le UP/UC che lo compongono. Tramite l'apposito pulsante si accederà alla maschera di dettaglio dove sarà necessario inserire i dati tecnici richiesti.

Maschera Gestione UP/UC – Sezione “Gestisci i cambi di stato”

Potenza Modulazione RR - MW

Potenza Modulazione RR + MW

Potenza Modulazione FCR - MW

Potenza Modulazione FCR + MW

Potenza Disponibile (UC) KW

Potenza Contrattualmente Impegnata (UC) KW

Tempo Min Permanenza Servizio min

Tempo Minimo Permanenza Fuori Servizio min

Tempo Min Permanenza Assetto min

Tempo Min Permanenza Ass Avv min

Limitazione GDR SB Riserva Secondaria - MW

Limitazione GDR SB Riserva Secondaria + MW

Limitazione GDR Modulazione mFRR - MW

Limitazione GDR Modulazione mFRR + MW

Limitazione GDR Modulazione Ridisp - MW

Limitazione GDR Modulazione Ridisp + MW

Limitazione GDR Modulazione RR - MW

Limitazione GDR Modulazione RR + MW

Limitazione GDR Modulazione FCR - MW

Limitazione GDR Modulazione FCR + MW

Legenda
- = Scendere / + = Salire

Abilita Modifica

Excel CSV PDF Stampa

Associazione Aggregati Assetti (UP) Fasce (UP) Profilo di Rampa (UP) **Gestisci i cambi di stato**

In Validazione

Terminato l'arricchimento dei dati tecnici, il BSP potrà procedere con la richiesta della validazione tecnica attraverso la sezione «**Gestisci cambi di stato**» e selezionando il tasto «**In Validazione**».

Attenzione: Se il BSP ha necessità di eseguire la fase di arricchimento dati per più di 25 unità sarà possibile inviare una mail all'indirizzo call.center.censimp@terna.it con oggetto «Gaudi Mercato - Richiesta carichi Massivi» allegando il form che sarà reso disponibile su <https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/gaudi>

Maschera Dettaglio aggregato – Arricchimento dati

Codice Aggregato UVAN_00027_0042_NO	Denominazione UVAN MG	Tipologia Aggregato UVAN	Codice Pratica PRATICA_TEST_1	Zona Mercato Nord	Nome Nodo ABANO
Nodo ABNVDI1321_____SUBNI	Stato Validato	Motivazione Annullamento	Potenza Minima Assetto 0,012 MW	Potenza Massima Assetto 1,300 MW	Potenza Minima di Controllo 0,012 MW
Potenza Massima di Controllo 1,300 MW	Potenza Modulazione FCR + MW	Potenza Modulazione FCR - MW	SB Riserva Secondaria aFRR + MW	SB Riserva Secondaria aFRR - MW	Potenza Modulazione mFRR + MW
Potenza Modulazione mFRR - MW	Potenza Modulazione RR + MW	Potenza Modulazione RR - MW	Potenza Modulazione Ridisp + 1,000 MW	Potenza Modulazione Ridisp - 1,000 MW	Telemisura Potenza Erog Min 0,012 MW
Telemisura Potenza Erog Max 1,300 MW	Gradiente Potenza + 1,000 MW/min	Gradiente Potenza - 1,000 MW/min	Gradiente Reg. Secondaria + MW/min	Gradiente Reg. Secondaria - MW/min	Tempo Risposta 1 min
Tempo Avviamento 100 min	Tempo Arresto 20 min	Tempo Attivazione Regolazione Secondaria sec	Validazione Nodi Validazione dei nodi effettuata		

Legenda
- = Scendere / + = Salire

Abilita Modifica

Una volta validate tecnicamente tutte le unità e ottenuta la validazione delle garanzie, il BSP può procedere all'arricchimento dei dati tecnici dell'aggregato (assetto, fasce e ulteriori dati tecnici secondo l'allegato A60 del codice di rete).

Mediante il pulsante «**Abilita Modifica**» si abiliteranno le caselle relative ai dati che si devono inserire in relazione ai servizi scelti.

Maschera Dettaglio aggregato – Parametri di connessione

Inserisci nuovi parametri di connessione

Tipo	Misure
Costruttore	
Indirizzo IP	
Common Address	A cura Terna
Fondo Scala Massimo [MW]	
Fondo Scala Minimo [MW]	
IOA	A cura Terna

Conferma Annulla

Il BSP può procedere con l'inserimento dei **parametri di connessione**. Si dovranno compilare le seguenti informazioni:

- Nel campo «**Tipo**» andrà selezionata la tipologia di apparato a scelta tra: «Misure» (obbligatorio per tutti i servizi primaria, secondaria e terziaria); «Comandi BDE» (obbligatorio per la terziaria); «Flusso Dati aggiuntivo Secondaria» (obbligatorio per la secondaria) e «Flusso Dati aggiuntivo Primaria» (obbligatorio per la primaria).
- Nel campo «**Costruttore**» andrà indicato il costruttore dell'apparato
- Nel campo «**Indirizzo IP**» andrà inserito l'indirizzo IP che servirà per la configurazione dell'apparato
- Nel campo «**Fondo scala**» massimo e minimo (solo per l'apparato «Misure»), andrà inserito il valore del fondo scala facendo attenzione ai valori positivi per il massimo ed i valori negativi per il minimo.

Maschera Dettaglio aggregato – Fasce

Potenza Massima di Controllo 1,300 MW

Potenza Modulazione FCR +

Potenza Modulazione FCR -

SB Riserva Secondaria aFRR +

SB Riserva Secondaria aFRR -

Potenza Modulazione mFRR +

Potenza Modulazione mFRR -

Telemisura Potenza Erog Max 1,300 MW

Tempo Avviamento 100 min

Potenza Modulazione Ridisp - 1,000 MW

Telemisura Potenza Erog Min 0,012 MW

Gradiente Reg. Secondaria -

Tempo Risposta 1 min

Legenda
- = Scendere / + = Salire

Excel CSV PDF Stampa

Associazioni UP/UC Servizi Fasce Parametri di connessione Prove Tecniche Gestisci i cambi di stato

Visualizza 10 elementi Cerca +Inserisci

Codice Fascia || Potenza Minima [MW] || Potenza Massima [MW] ||

Legenda
- = Scendere / + = Salire

Abilita Modifica

Excel CSV PDF Stampa

Associazioni UP/UC Servizi Fasce Parametri di connessione Prove Tecniche Gestisci i cambi di stato

In Validazione Annulla

Il BSP dalla sezione «**Fasce**» potrà inserire le fasce di funzionamento per l'aggregato; in particolare, dovranno essere indicati i valori di potenza minima e massima per tutte le fasce che si desidera associare agli assetti presenti.

Arricchito l'aggregato e associati parametri di connessione e le fasce, dalla sezione «**Gestisci i cambi di stato**» si potrà inviare l'aggregato alla validazione tecnica (pulsante **In Validazione**)

Gestione Aggregati – Validazione tecnica e Prove di qualifica

Maschera Gestione aggregati - Dettaglio passaggio di stato

Codice Aggregato	Denominazione	Tipologia Aggregato	Codice Pratica	Zona Mercato	Nodo	Stato	Note
UVAN_00026_0042_NO	Denominazione Unità Aggregata	UVAN	PRATICA_TEST_1	Nord	190V_I2201 SUBNET	In Validazione	In attesa di validazione tecnica

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Excel CSV PDF Stampa

Stato

Validato

Stato

Pronta per le prove

Il BSP potrà monitorare, nella schermata «**Gestione aggregati**», il passaggio di stato dell'aggregato per cui ha richiesto la validazione tecnica.

Quando lo stato assume il valore di «**Pronta per le prove**» allora il BSP può procedere con le sue operatività.

Maschera Dettaglio aggregato – Prove tecniche

Associazioni UP/UC Servizi Fasce Parametri di connessione Prove Tecniche Gestisci i cambi di stato

Visualizza 10 elementi Cerca: Cerca

Descrizione Prova	Verso	Data/Ora Inizio Prova	Data/Ora Fine Prova	Stato Prova	Dettaglio	Esito Validazione	N° Fallimenti ultimi 90 giorni	Data Qualifica
Prova mFRR / Ridispacciamento	Salire			Non Inserita			0	
Prova mFRR / Ridispacciamento	Scendere			Non Inserita			0	

Vista da 1 a 2 di 2 elementi

Excel CSV PDF Stampa

Richiesta prova

Inserire i valori necessari

Settembre 2025

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Descrizione Prova

Verso

Data/Ora Inizio DD/MM/YYYY HH:MM

Salva Annulla

Nella sezione «**Prove tecniche**» sarà possibile visualizzare la lista delle prove da eseguire.

Il BSP dovrà concordare con Terna la data e l'ora delle prove tecniche. Da vincolo temporale non si potrà proporre una prova prima di 3 giorni lavorativi rispetto alla data di inserimento della suddetta.

Terna può accettare la data proposta oppure proporre una nuova data - senza vincoli temporali - che il BSP dovrà valutare.

Maschera Dettaglio aggregato – Sezione “Prove tecniche”

Associazioni UP/UC Servizi Fasce Parametri di connessione Prove Tecniche Gestisci i cambi di stato

Visualizza 10 elementi Cerca: Cerca

Descrizione Prova	Verso	Data/Ora Inizio Prova	Data/Ora Fine Prova	Stato Prova	Dettaglio	Esito Validazione	N° Fallimenti ultimi 90 giorni	Data Qualifica
Prova mFRR / Ridispacciamento	Salire	30/09/2025 13:15:00	30/09/2025 15:15:00	Accettata	Deve essere caricata la baseline per effettuare la prova.		0	
Prova mFRR / Ridispacciamento	Scendere			Non Inserita			0	

Vista da 1 a 2 di 2 elementi

Excel CSV PDF Stampa

Carica Baseline

Una volta concordata la prova il BSP dovrà, nei giorni precedenti la prova, caricare il file preliminare «**Baseline**» relativo all'aggregato.

Quando il periodo della prova è terminato, Terna comunicherà se la prova è superata o meno.

Maschera Dettaglio aggregato – Selezione Data qualifica

The screenshot displays a web application interface for managing test results. At the top, there are navigation tabs: 'Associazioni UP/UC', 'Servizi', 'Fasce', 'Parametri di connessione', 'Prove Tecniche', and 'Gestisci i cambi di stato'. Below the tabs, there is a search bar and a 'Visualizza' dropdown set to '10 elementi'. The main area contains a table with the following columns: 'Descrizione Prova', 'Verso', 'Data/Ora Inizio Prova', 'Data/Ora Fine Prova', 'Stato Prova', 'Dettaglio', 'Esito Validazione', 'N° Fallimenti ultimi 90 giorni', and 'Data Qualifica'. The first row is highlighted in blue and contains the following data: 'Prova mFRR / Ridispacciamento', 'Salire', '22/09/2025 13:15:00', '22/09/2025 15:15:00', 'Esito positivo', 'Baseline caricata in data: 22/09/2025', and '0'. Below the table, there are icons for 'Excel', 'CSV', 'PDF', and 'Stampa'. A modal dialog box titled 'Modifica Data Qualifica' is open, showing a confirmation message: 'Sicuro di voler modificare la Data Qualifica?'. The dialog has a text input field for 'Data Qualifica' with the value '01/02/2026' and two buttons: 'Salva' and 'Annulla'.

Descrizione Prova	Verso	Data/Ora Inizio Prova	Data/Ora Fine Prova	Stato Prova	Dettaglio	Esito Validazione	N° Fallimenti ultimi 90 giorni	Data Qualifica
Prova mFRR / Ridispacciamento	Salire	22/09/2025 13:15:00	22/09/2025 15:15:00	Esito positivo	Baseline caricata in data: 22/09/2025		0	
Prova mFRR / Ridispacciamento	Scendere			Non inserita			0	

L'ultima operatività del BSP, in corrispondenza della prova tecnica superata con successo, sarà indicare la **data** dalla quale vuole **qualificare al mercato l'aggregato** per il servizio scelto.

Attenzione: la prima data utile da inserire per la qualifica sarà il 1/02/2026.

Maschera Dettaglio aggregato – Sintesi finale

Associazioni UP/UC Servizi Fasce Parametri di connessione Prove Tecniche **Gestisci i cambi di stato**

Visualizza 10 elementi Cerca: Cerca

Descrizione Prova	Verso	Data/Ora Inizio Prova	Data/Ora Fine Prova	Stato Prova	Dettaglio	Esito Validazione	N° Fallimenti ultimi 90 giorni	Data Qualifica
Prova mFRR / Ridispacciamento	Salire	22/09/2025 13:15:00	22/09/2025 15:15:00	Esito positivo	Baseline caricata in data: 22/09/2025		0	01/02/2026
Prova mFRR / Ridispacciamento	Scendere			Non Inserita			0	

Vista da 1 a 2 di 2 elementi

Excel CSV PDF Stampa

< 1 >

Nella schermata di dettaglio nella sezione «Prove tecniche» sarà possibile visualizzare il la **sintesi di tutte le informazioni** relative alle prove svolte.

Q&A

Grazie