

Versione aggiornata
al 29/09/2023

Nuova area Connessioni del portale MyTerna

Richiesta Tavolo Tecnico

Manuale Utente
NPMT_MU_04



Guida alla nuova area Connessioni del portale MyTerna

Gentile Utente,

di seguito trovi una breve guida pensata per aiutarti nell'utilizzo quotidiano della nuova area Connessioni del portale MyTerna.

In pochi semplici passi vengono illustrati gli step da seguire per richiedere il **Tavolo Tecnico**.

Inoltre, è a tua disposizione un Manuale Utente relativo alla descrizione della Homepage e delle principali funzionalità della nuova area Connessioni del portale MyTerna (NPMT_MU_00_Overview della nuova area Connessioni del portale MyTerna).

Indice – Richiesta Tavolo Tecnico

1

[Richiesta Tavolo Tecnico](#)

pagina 4

2


[Logiche Tavolo Tecnico](#)

pagina 15

1. RICHIESTA TAVOLO TECNICO

Richiesta Tavolo Tecnico (1/8)

1. All'interno della Homepage, selezionare la voce «**Richieste**»

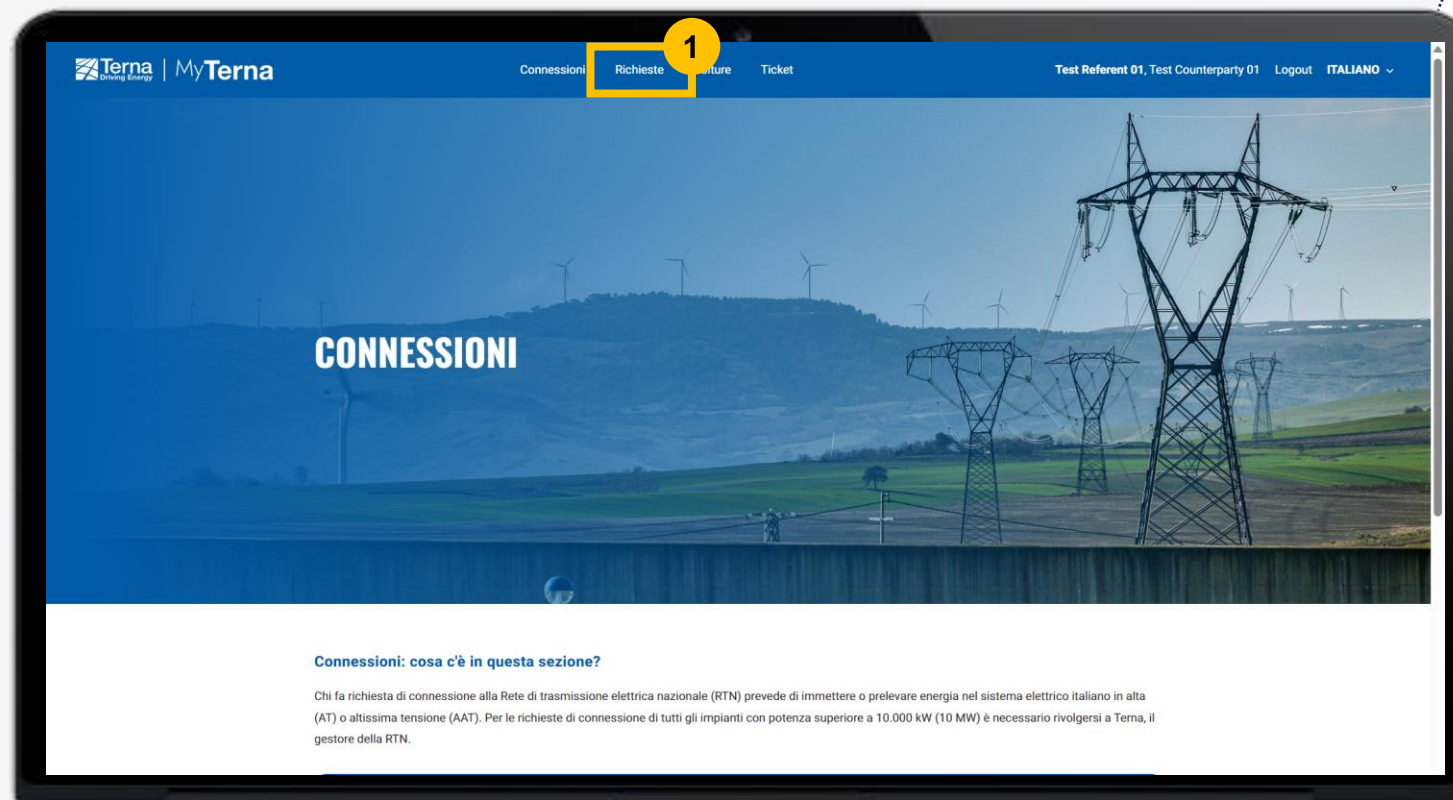

Se Terna, in fase di «Elaborazione preventivo», ha reputato necessaria la progettazione delle Opere RTN, l'Operatore Elettrico può richiedere o meno il progetto a Terna. In caso di non richiesta PTO a Terna, il flusso procede con la Richiesta Tavolo Tecnico da parte dell'Operatore Elettrico, come illustrato successivamente

Richiesta Tavolo Tecnico (2/8)

2. Selezionare la Pratica di interesse in Stato «STMG accettato» cliccando sul «**Codice pratica**» relativo

Si rimanda al manuale presente al seguente [link](#), per ulteriori informazioni relative alla compilazione del form.

Terna verifica la completezza della richiesta di connessione, richiedendo eventuali integrazioni informative e/o documentali. A valle di tali verifiche/integrazioni entro 90 giorni, Terna metterà a disposizione sul Portale il preventivo, comprensivo della STMG - Soluzione Tecnica Minima Generale.

Altre informazioni +

NUOVA RICHIESTA **NUOVA RICHIESTA 36 KV** MODIFICA SU IMPIANTO GIÀ IN ESERCIZIO

GESTISCI LE TUE PRATICHE DI CONNESSIONE

Tutte 202306094 Q

Codice Pratica	Data ultima modifica	Data decorrenza richiesta di connessione	Stato pratica	Tipologia richiesta	Classificazione impianto	Tipologia impianto	SottoTipologia impianto	Potenza impianto richiesta (kW)	Comune primario	Regione primaria	Provincia primaria	Nome impianto	Referente
202306094	15/09/2023 12:24	13/09/2023	STMG accettato	Nuova richiesta di connessione	Fonti Rinnovabili (FER)	Eolico	Eolico On-shore	2.000,00	L'Aquila	Abruzzo	L'Aquila		Test Referent 01 Q

Terna
Driving Energy

Link utili
CALENDARIO SOCIETARIO
DICHIARAZIONE DEI COOKIE
ARCHIVIO GENERALE
NOTE LEGALI

Portali
ACQUISTI
QUALIFICAZIONE FORNITORI
TITOLATI RTN
CANTIERI APERTI

Richiesta Tavolo Tecnico (3/8)

Non richiesta Tavolo Tecnico


3. Cliccare sul pulsante «**Non richiedere Tavolo Tecnico**» per non richiedere a Terna il Tavolo Tecnico
- Nel caso in cui il Team Terna approvi la non richiesta Tavolo Tecnico, il flusso procede con gli «Impegni per la progettazione»; nel caso di «Cabine Primarie di Raccolta», invece, procede con lo «Scenario 2 – Predisposizione progetto, richiesta documentazione progettuale disponibile per le Opere RTN, assegnazione stallo e richiesta benessere» *
 - Nel caso in cui rifiuti, il flusso torna alla [«Richiesta Tavolo Tecnico»](#) appena illustrata in cui però l'Operatore Elettrico potrà solo richiedere il Tavolo Tecnico, senza alcuna possibilità di non richiederlo.

The screenshot shows the Terna MyTerna web portal interface for a connection request. The top navigation bar includes 'Connessioni', 'Richieste', 'Vulture', and 'Ticket'. The main header displays 'Test Referent 01, Test Counterparty 01' and 'Logout ITALIANO'. The breadcrumb trail indicates 'Connessioni / Richieste / Richiesta di Connessione'. The page title is 'RICHIESTA DI CONNESSIONE' with a sub-section 'GENERALE'. A message states 'Ultima azione effettuata: Non richiedere PTO a Terna'. Below this, there are five buttons: 'RICHIEDI TAVOLO TECNICO E INVIA A TERNA', 'NON RICHIEDERE TAVOLO TECNICO' (highlighted with a yellow box and a red circle with the number 3), 'RICHIESTA RIESAME', 'RICHIESTA RIESAME A 36 KV', and 'RINUNCIA ALLA RICHIESTA'. The form contains several input fields and dropdown menus organized into three main sections: 'Informazioni anagrafiche' (empty), 'Informazioni principali' (with fields for Codice Pratica, Stato pratica, Tipologia richiesta, Data decorrenza richiesta di connessione, and Data richiesta connessione), and 'Dati Richiesta' (with fields for Classificazione impianto, Tipologia di impianto, SottoTipologia impianto, Tipologia di Soggetto richiedente, and Regime IVA Produttore).

Richiesta Tavolo Tecnico (4/8)

Richiesta Tavolo Tecnico

4. In alternativa, nel caso in cui si voglia richiedere a Terna il Tavolo Tecnico, cliccare sul pulsante **«Richiedi Tavolo Tecnico e Invia a Terna»** e procedere con il caricamento del documento *Richiesta tavolo tecnico*

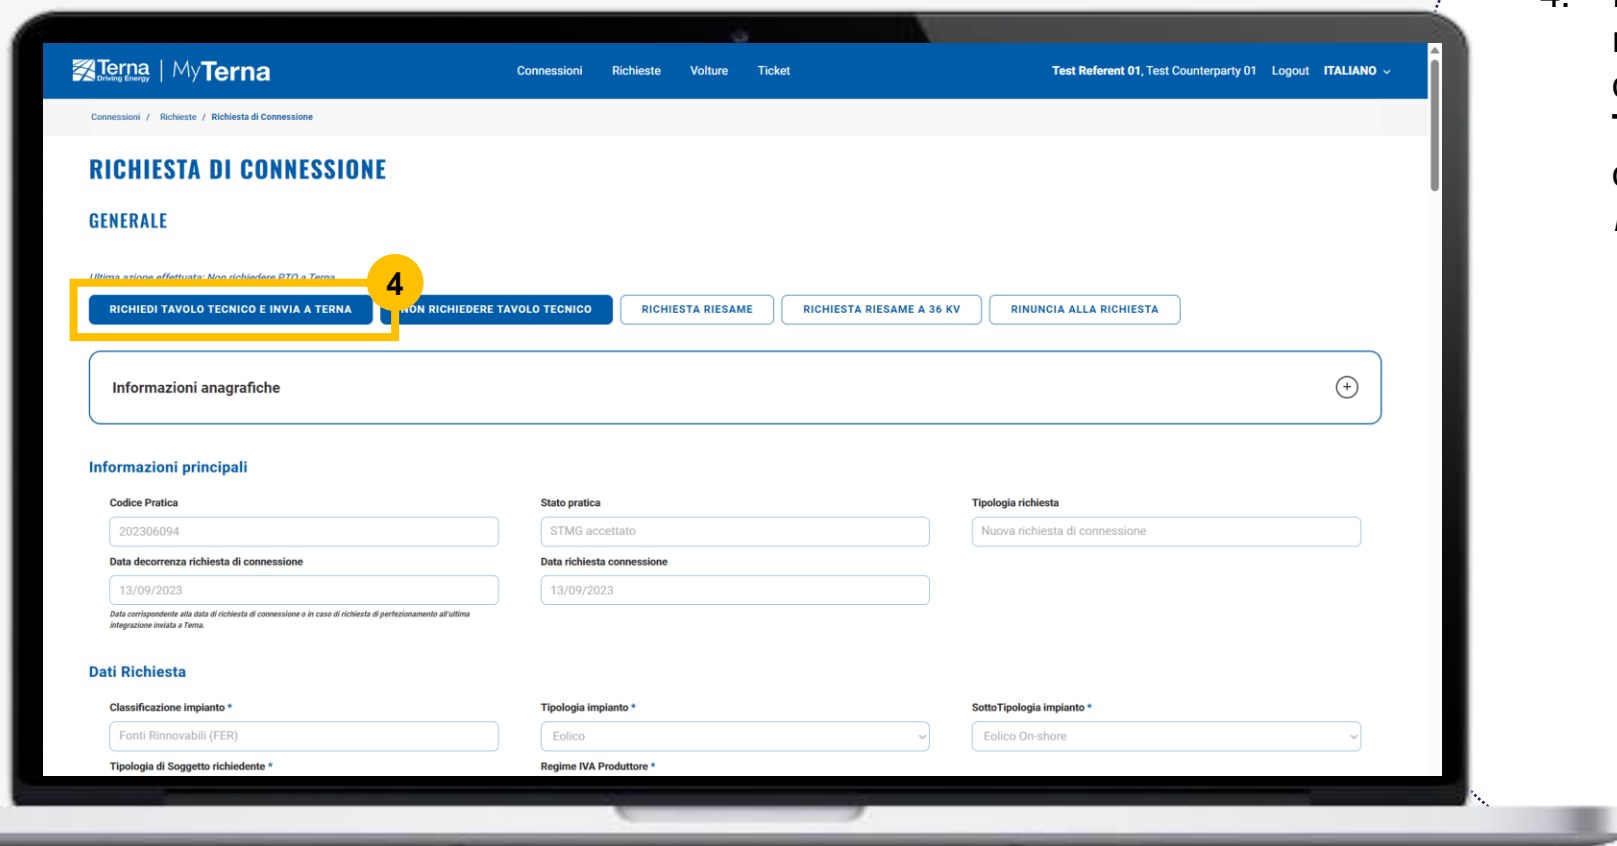

Richiesta di Connessione

GENERALE

Ultima azione effettuata: Non richiedere DTO a Terna

RICHIEDI TAVOLO TECNICO E INVIA A TERNA **NON RICHIEDERE TAVOLO TECNICO** **RICHIEDI RIESAME** **RICHIEDI RIESAME A 36 KV** **RINUNCIA ALLA RICHIEDA**

Informazioni anagrafiche

Informazioni principali

Codice Pratica 202306094	Stato pratica STMG accettato	Tipologia richiesta Nuova richiesta di connessione
Data decorrenza richiesta di connessione 13/09/2023	Data richiesta connessione 13/09/2023	

Data corrispondente alla data di richiesta di connessione o in caso di richiesta di perfezionamento all'ultima integrazione inviata a Terna.

Dati Richiesta

Classificazione impianto * Fonti Rinnovabili (FER)	Tipologia impianto * Eolico	SottoTipologia impianto * Eolico On-shore
Tipologia di Soggetto richiedente *	Regime IVA Produttore *	


Richiesta Tavolo Tecnico (5/8)

Richiesta Tavolo Tecnico – Caricamento documento

All'interno della sezione «**Documenti e Pagamenti**», sottosezione «**Documenti**», caricare obbligatoriamente il documento *Richiesta tavolo tecnico* con flag **Validato** settato a «**No**».

5. Cliccare sul pulsante «**Download modulo precompilato**» all'interno del menù delle azioni rapide per scaricare il template del documento

La colonna «Note Terna» in corrispondenza di ciascun documento non è editabile poiché il suo utilizzo è destinato agli Utenti Terna in fase di validazione dei documenti

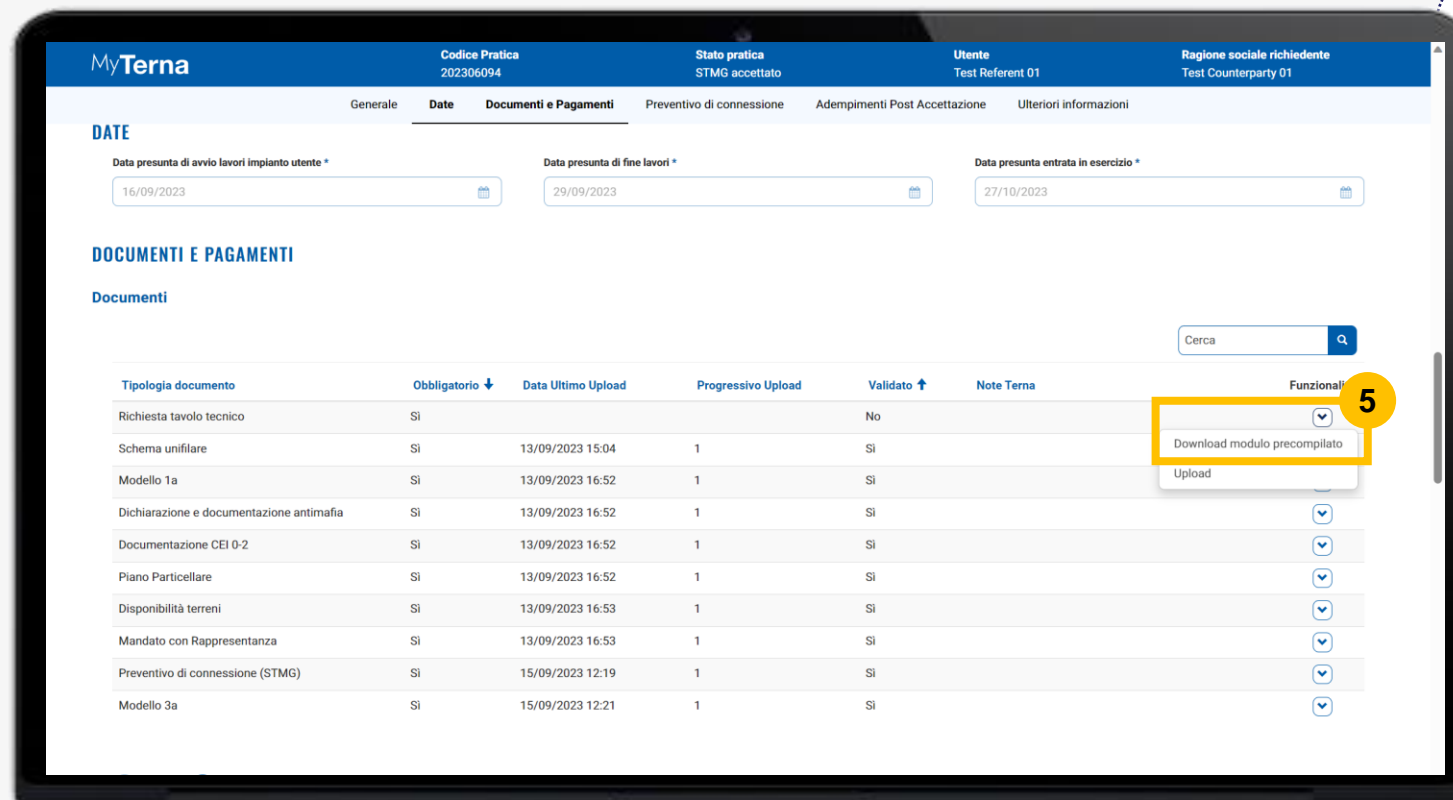

The screenshot shows the MyTerna interface with the following details:

- Header:** MyTerna logo, Codice Pratica 202306094, Stato pratica STMG accettato, Utente Test Referent 01, Ragione sociale richiedente Test Counterparty 01.
- Tabs:** Generale, Date, Documenti e Pagamenti (selected), Preventivo di connessione, Adempimenti Post Accettazione, Ulteriori informazioni.
- DATE Section:** Three date pickers for 'Data presunta di avvio lavori impianto utente *' (16/09/2023), 'Data presunta di fine lavori *' (29/09/2023), and 'Data presunta entrata in esercizio *' (27/10/2023).
- DOCUMENTI E PAGAMENTI Section:** Sub-section 'Documenti'.
- Table:** A table with columns: Tipologia documento, Obbligatorio, Data Ultimo Upload, Progressivo Upload, Validato, Note Terna, and Funzionalità. The 'Richiesta tavolo tecnico' row is highlighted.
- Dropdown Menu:** A dropdown menu is open for the 'Richiesta tavolo tecnico' row, showing options: 'Download modulo precompilato' (highlighted with a yellow circle and number 5) and 'Upload'.

Richiesta Tavolo Tecnico (6/8)

Richiesta Tavolo Tecnico – Caricamento documento

6. Una volta compilato il documento *Richiesta tavolo tecnico*, cliccare sul pulsante «**Upload**» all'interno del menù delle azioni rapide per caricarlo

MyTerna

Codice Pratica: 202306094 | Stato pratica: STMG accettato | Utente: Test Referent 01 | Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01

Generale | **Date** | **Documenti e Pagamenti** | Preventivo di connessione | Adempimenti Post Accettazione | Ulteriori informazioni

DATE

Data presunta di avvio lavori impianto utente *: 16/09/2023 | Data presunta di fine lavori *: 29/09/2023 | Data presunta entrata in esercizio *: 27/10/2023

DOCUMENTI E PAGAMENTI

Documenti

Cerca

Tipologia documento	Obbligatorio ↓	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato ↑	Note Terna	Funzionalità
Richiesta tavolo tecnico	SI			No		Download modulo precompilato Upload
Schema unifilare	SI	13/09/2023 15:04	1	SI		
Modello 1a	SI	13/09/2023 16:52	1	SI		
Dichiarazione e documentazione antimafia	SI	13/09/2023 16:52	1	SI		
Documentazione CEI 0-2	SI	13/09/2023 16:52	1	SI		
Piano Particolare	SI	13/09/2023 16:52	1	SI		
Disponibilità terreni	SI	13/09/2023 16:53	1	SI		
Mandato con Rappresentanza	SI	13/09/2023 16:53	1	SI		
Preventivo di connessione (STMG)	SI	15/09/2023 12:19	1	SI		
Modello 3a	SI	15/09/2023 12:21	1	SI		

È possibile ricaricare un determinato documento finché lo stesso non risulti validato dal Team Terna (colonna «Validato» settata a «Sì»)

Richiesta Tavolo Tecnico (7/8)

Richiesta Tavolo Tecnico – Caricamento documento

- Una volta cliccato sul pulsante «Upload», si apre una finestra all'interno della quale poter caricare il documento richiesto cliccando sul pulsante «**Scegli file**»
- Una volta caricato, cliccare sul pulsante «**Salva**»

The screenshot shows the 'MyTerna' web application interface. A modal window titled 'MODIFICA' is open, allowing the user to edit document details. The window contains two input fields: 'Tipologia documento *' (set to 'Richiesta tavolo tecnico') and 'Progressivo Upload' (set to '-'). Below these fields, there is a button labeled 'SCEGLI FILE' (highlighted with a yellow box and a yellow circle with the number 7) and a 'SALVA' button (highlighted with a yellow box and a yellow circle with the number 8). The background shows the 'DOCUMENTI E PAGAMENTI' section of the application, with a list of document types and a search bar.

Richiesta Tavolo Tecnico (8/8)

Richiesta Tavolo Tecnico

9. Cliccare sul pulsante **«Conferma richiesta Tavolo Tecnico e Invia a Terna»** e cliccare sul pulsante **«OK»**.

Nel caso in cui Terna rifiuti la richiesta di Tavolo Tecnico, il flusso procede con gli «Impegni per la progettazione»; nel caso di «Cabine Primarie di Raccolta», invece, procede con lo «Scenario 2 – Predisposizione progetto, richiesta documentazione progettuale disponibile per le Opere RTN, assegnazione stallo e richiesta benessere». Consultare il Manuale NPMT_MU_05_Predisposizione del progetto

MyTerna

Codice Pratica
202306094

Stato pratica
STMG accettato

Utente
Test Referent 01

Ragione sociale richiedente
Test Counterparty 01

Generale Date Documenti e Pagamenti Preventivo di connessione Adempimenti Post Accettazione **Ulteriori informazioni**

Eventuali altri richiedenti

Indicare la tipologia di richiesta incentivi avanzata

☐ Autorizzazione fornitura dati *

Il Richiedente autorizza a fornire i dati di cui alla presente richiesta ad altri richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione

Ultima azione effettuata: Richiedi tavolo tecnico e invia a Terna

SALVA **CONFERMA RICHIESTA TAVOLO TECNICO E INVIA A TERNA** RICHIESTA RIESAME RICHIESTA RIESAME A 36 KV RINUNCIA ALLA RICHIESTA

Solo dopo aver premuto il tasto "Conferma richiesta tavolo tecnico e invia a Terna" i dati/documenti/comunicazioni saranno inoltrate a Terna.

Terna
Driving Energy

Link utili

CALENDARIO SOCIETARIO DICHIARAZIONE DEI COOKIE
ARCHIVIO GENERALE NOTE LEGALI

Portali

ACQUISTI TITOLATI RTN
QUALIFICAZIONE FORNITORI CANTIERI APERTI


Contesto dello Use Case

Il Team Terna approva/ rifiuta la richiesta (o non richiesta) Tavolo Tecnico

Il Team Terna identifica il Tavolo Tecnico e procede con l'approvazione o il rifiuto della richiesta (o non richiesta) del Tavolo Tecnico.



Visualizzazione Tavolo Tecnico

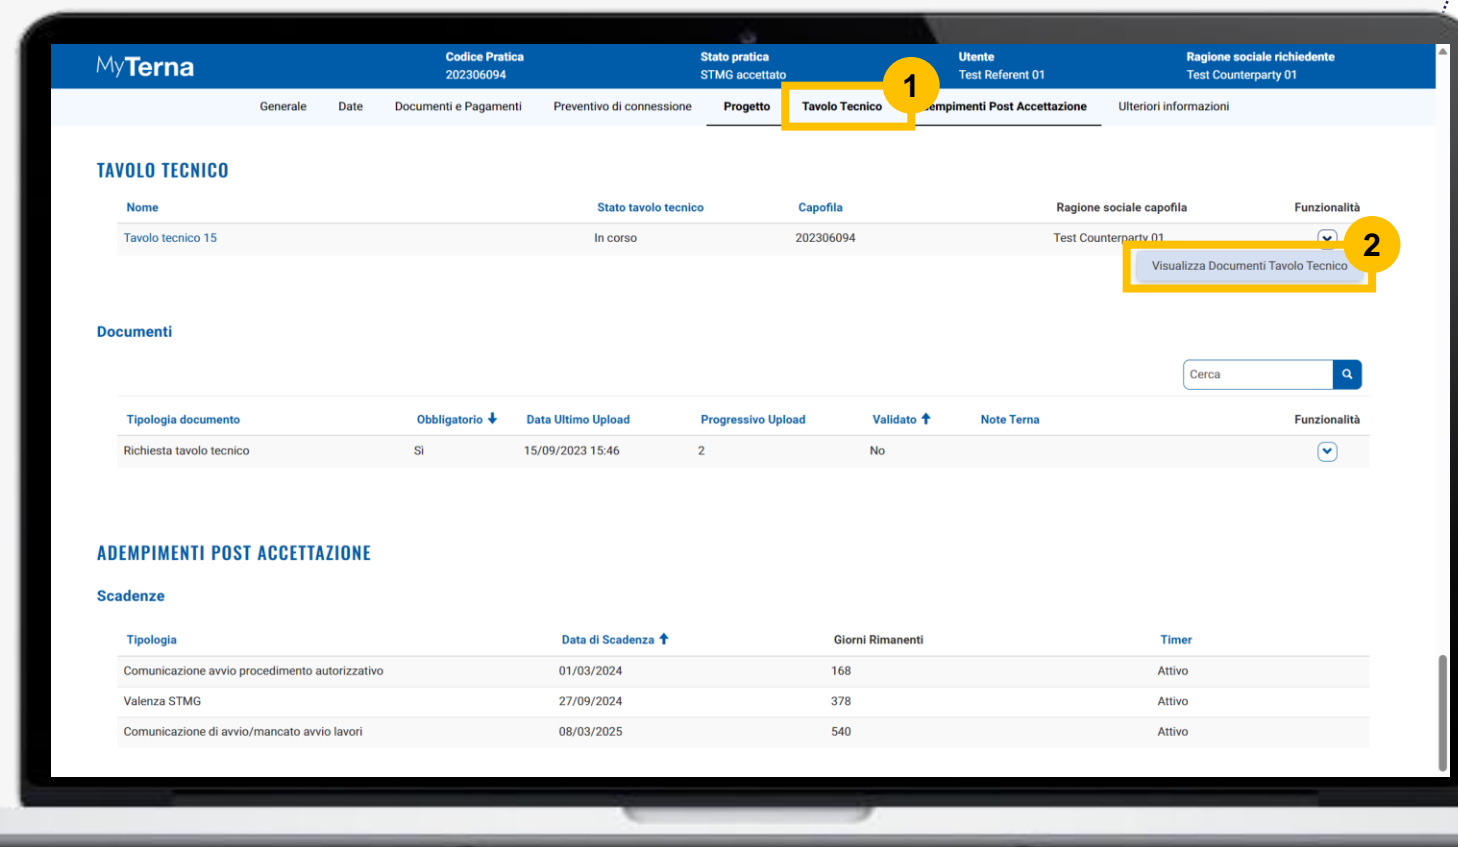

1. Cliccare sul tab «**Tavolo Tecnico**» per visualizzare il Tavolo Tecnico, con relativi Stato e Capofila, nel quale è associata la Pratica
2. All'interno della griglia, in corrispondenza del menù delle azioni rapide nella colonna «**Funzionalità**», cliccare sul pulsante «**Visualizza Documenti Tavolo Tecnico**» per visualizzare i documenti caricati da Terna in fase di convocazione Tavolo Tecnico

La Pratica può essere associata a più Tavoli Tecnici, ma può essere Capofila solo di uno

2. LOGICHE TAVOLO TECNICO

Logiche Tavolo Tecnico (1/9)

- Nel caso in cui l'Operatore Elettrico venga inserito in un Tavolo Tecnico «Da avviare» o «In corso» in uno Stato precedente a «STMG accettato», il flusso non subisce alcuna variazione, tutte le azioni della Pratica rimangono abilitate e i contatori non vengono sospesi.
- Nel caso in cui l'Operatore Elettrico venga inserito in un Tavolo Tecnico «Da avviare» in uno Stato da «STMG accettato» in poi, la Pratica passa nello Stato «Tavolo tecnico da avviare» e viene associata al Tavolo Tecnico. È possibile visualizzare tale associazione nella sezione «Tavolo tecnico» e le uniche azioni consentite sulla Pratica sono «Richiesta tavolo tecnico», «Riesame», «Rinuncia» e Adempimenti post Accettazione. I contatori non vengono sospesi.
- Nel caso in cui l'Operatore Elettrico venga inserito in un Tavolo Tecnico «In corso» in uno Stato da «STMG accettato» in poi, la Pratica passa nello Stato «Tavolo tecnico in corso» e viene associata al Tavolo Tecnico. È possibile visualizzare tale associazione nella sezione «Tavolo tecnico» e le uniche azioni consentite sulla Pratica sono «Richiesta tavolo tecnico», «Riesame», «Rinuncia» e Adempimenti post Accettazione. I contatori Art. 21 e Art. 33 vengono sospesi dalla «Data di avvio Tavolo Tecnico» o dalla «Data di accettazione STMG» se successiva alla «Data di avvio Tavolo Tecnico». Gli altri contatori, invece, non vengono sospesi.
- Una Pratica non può essere inserita in un Tavolo Tecnico se è una «Classificazione Impianto» «5-Unità di consumo» o «9-Reti con obbligo di connessioni di terzi» in caso di «Cabina Primaria di Carico» oppure se è in Stato «Decaduta» o «Rinuncia a proseguire».

Logiche Tavolo Tecnico (2/9)

- Una Pratica in Stato «Sospesa per decadenza» o «Sospesa per riesame» può essere inserita in un Tavolo Tecnico ma non è previsto il cambio Stato della Pratica. Nel momento in cui viene riattivata:
 - Nel caso in cui l'Operatore Elettrico venga inserito in un Tavolo Tecnico «Da avviare» in uno Stato da «STMG accettato» in poi, la Pratica passa nello Stato «Tavolo tecnico da avviare» e viene associata al Tavolo Tecnico. È possibile visualizzare tale associazione nella sezione «Tavolo tecnico» e le uniche azioni consentite sulla Pratica sono «Richiesta tavolo tecnico», «Riesame», «Rinuncia» e Adempimenti post Accettazione;
 - Nel caso in cui l'Operatore Elettrico venga inserito in un Tavolo Tecnico «In corso» in uno Stato da «STMG accettato» in poi, la Pratica passa nello Stato «Tavolo tecnico in corso» e viene associata al Tavolo Tecnico. È possibile visualizzare tale associazione nella sezione «Tavolo tecnico» e le uniche azioni consentite sulla Pratica sono «Richiesta tavolo tecnico», «Riesame», «Rinuncia» e Adempimenti post Accettazione. I contatori Art. 21 e Art. 33 vengono sospesi dalla «Data di avvio Tavolo Tecnico» o dalla «Data di accettazione STMG» se successiva alla «Data di avvio Tavolo Tecnico».
- Una Pratica in Stato «Sospesa per revisione» non può essere inserita in un Tavolo Tecnico.
- Nel caso in cui la Pratica venga disassociata da un Tavolo Tecnico «Da avviare» o «In corso» in uno Stato da «STMG accettato» in poi, torna allo Stato precedente e vengono ripristinate tutte le azioni previste al momento dell'associazione al Tavolo Tecnico. Nel caso di Tavolo Tecnico «In corso», possono essere disassociate solo le Pratiche non Capofila.

- Nel caso in cui la Pratica venga disassociata da un Tavolo Tecnico «Sospeso» in uno Stato da «STMG accettato» in poi:
 - Se Pratica Capofila, rimane nel flusso dello «Scenario 3 – Predisposizione progetto con richiesta apertura Tavolo Tecnico per le Opere RTN e richiesta benessere» (consultare il Manuale NPMT_MU_05_Predisposizione del progetto) al momento in cui si trovava prima della dissociazione;
 - Se Pratica non Capofila, torna allo Stato precedente e vengono ripristinate tutte le azioni previste al momento dell'associazione al Tavolo Tecnico.

Focus Avvio Tavolo Tecnico (Stato «Tavolo Tecnico in Corso»):

- Nel caso in cui l'Operatore Elettrico sia stato identificato come Capofila del Tavolo Tecnico in uno Stato da «STMG accettato» in poi, nel momento in cui viene avviato il Tavolo Tecnico, la Pratica torna allo Stato «STMG accettato» e procede con gli «Impegni per la progettazione» (consultare il Manuale NPMT_MU_05_Predisposizione del progetto, capitolo «Predisposizione progetto con richiesta apertura Tavolo Tecnico per le Opere RTN e richiesta benessere»)
- Per le Pratiche non Capofila associate al Tavolo Tecnico in uno Stato precedente a «STMG accettato», il flusso non subisce alcuna variazione e tutte le azioni della Pratica rimangono abilitate.
- Per le Pratiche non Capofila associate al Tavolo Tecnico in uno Stato da «STMG accettato» in poi:
 - La Pratica passa nello Stato «Tavolo tecnico in corso». È possibile visualizzare l'associazione al Tavolo Tecnico nella sezione «Tavolo tecnico» e le uniche azioni consentite sulla Pratica sono «Richiesta tavolo tecnico», «Riesame», «Rinuncia» e Adempimenti post Accettazione. I contatori Art. 21 e Art. 33 vengono sospesi dalla «Data di avvio Tavolo Tecnico» o dalla «Data di accettazione STMG» se successiva alla «Data di avvio Tavolo Tecnico».
- Le Pratiche in Stato «Decaduta» e «Rinunciata» escono automaticamente dal Tavolo Tecnico.
- In un Tavolo Tecnico «In corso» non è possibile modificare le Pratiche Capofila.

Focus Sospensione Tavolo Tecnico (Stato «In sospeso»):

- Sia la Pratica Capofila che le Pratiche non Capofila associate al Tavolo Tecnico in uno Stato da «STMG accettato» in poi, passano nello Stato «Tavolo tecnico sospeso». Le uniche azioni consentite sulle Pratiche sono «Richiesta tavolo tecnico», «Riesame», «Rinuncia» e Adempimenti post Accettazione. I contatori Art. 21 e Art. 33 vengono riattivati dalla «Data di fine sessione».
- Le Pratiche in Stato «Decaduta» e «Rinunciata» escono automaticamente dal Tavolo Tecnico.

Focus Riattivazione Tavolo Tecnico (Stato «In corso»):

- Per la Pratica Capofila:
 - Se è una nuova Capofila, la Pratica passa in Stato «STMG accettato» e prosegue con gli «Impegni per la progettazione»;
 - Se è la stessa Capofila della precedente sessione, viene ripristinato lo Stato precedente e il flusso prosegue da dove si era sospeso nello «Scenario 3 – Predisposizione progetto con richiesta apertura Tavolo Tecnico per le Opere RTN e richiesta benessere» (consultare il Manuale NPMT_MU_05_Predisposizione del progetto).
- Le Pratiche non Capofila associate al Tavolo Tecnico in uno Stato da «STMG accettato» in poi, passano in Stato «Tavolo tecnico in corso». I contatori Art. 21 e Art. 33 vengono sospesi dalla «Data di avvio sessione» e le uniche azioni consentite sulle Pratiche sono «Richiesta tavolo tecnico», «Riesame», «Rinuncia» e Adempimenti post Accettazione.

Focus Chiusura manuale Tavolo Tecnico (Stato «In corso»):

- La Pratica Capofila rimane nel flusso dello «Scenario 3 – Predisposizione progetto con richiesta apertura Tavolo Tecnico per le Opere RTN e richiesta benessere» (consultare il Manuale NPMT_MU_05_Predisposizione del progetto) nel punto in cui si trovava al momento della chiusura manuale del Tavolo Tecnico;
- Le Pratiche non Capofila associate al Tavolo Tecnico, se non era già stata espressa la volontà di non richiedere il progetto a Terna o se non è stata fatta alcuna scelta di progetto a cura Terna, seguono il flusso degli «Impegni per la progettazione» (consultare il Manuale NPMT_MU_05_Predisposizione del progetto);
- Le Pratiche non Capofila in Stato «Decaduta» e «Rinunciata» escono automaticamente dal Tavolo Tecnico.

Focus Rilascio Benessere alla Capofila:

- Le Pratiche non Capofila associate al Tavolo Tecnico in uno Stato precedente a «STMG accettato» non escono dal Tavolo Tecnico;
- Le Pratiche non Capofila associate al Tavolo Tecnico in uno Stato da «STMG accettato» in poi, tornano nello Stato «STMG accettato» e proseguono con gli «Impegni per la progettazione» (consultare il Manuale NPMT_MU_05_Predisposizione del progetto). I contatori Art. 21 e Art. 33 vengono riattivati dalla «Data di fine Tavolo Tecnico»;
- Le Pratiche non Capofila in Stato «Decaduta» e «Rinunciata» escono automaticamente dal Tavolo Tecnico.

Focus su Sospensione per decadenza o Sospensione per riesame di una Pratica:


- Nel caso di Tavolo Tecnico «In corso» e «Sospeso», la Pratica Capofila in Stato da «STMG accettato» in poi, non esce dal Tavolo Tecnico
- Nel caso di Tavolo Tecnico «Da avviare», «In corso» e «Sospeso», le Pratiche non Capofila in Stato precedente o successivo a «STMG accettato», non escono dal Tavolo Tecnico
- Nel caso di Tavolo Tecnico «Sospeso», la Pratica non Capofila che è presente anche in un altro Tavolo Tecnico come Capofila, non va in Stato «Tavolo Tecnico Sospeso», bensì procede con il flusso relativo allo Stato dello «Scenario 3 – Predisposizione progetto con richiesta apertura Tavolo Tecnico per le Opere RTN e richiesta benessere» (consultare il Manuale NPMT_MU_05_Predisposizione del progetto) in cui si trova, poiché prevalgono le logiche della Pratica Capofila

Focus su Rinuncia o Decadimento di una Pratica:

- Nel caso di Tavolo Tecnico «In corso» e «Sospeso», la Pratica Capofila in qualsiasi Stato, non esce dal Tavolo Tecnico
- Le Pratiche non Capofila in qualsiasi Stato escono automaticamente dal Tavolo Tecnico

Logiche Tavolo Tecnico (8/9)

1. All'interno della Homepage, selezionare la voce «**Richieste**»

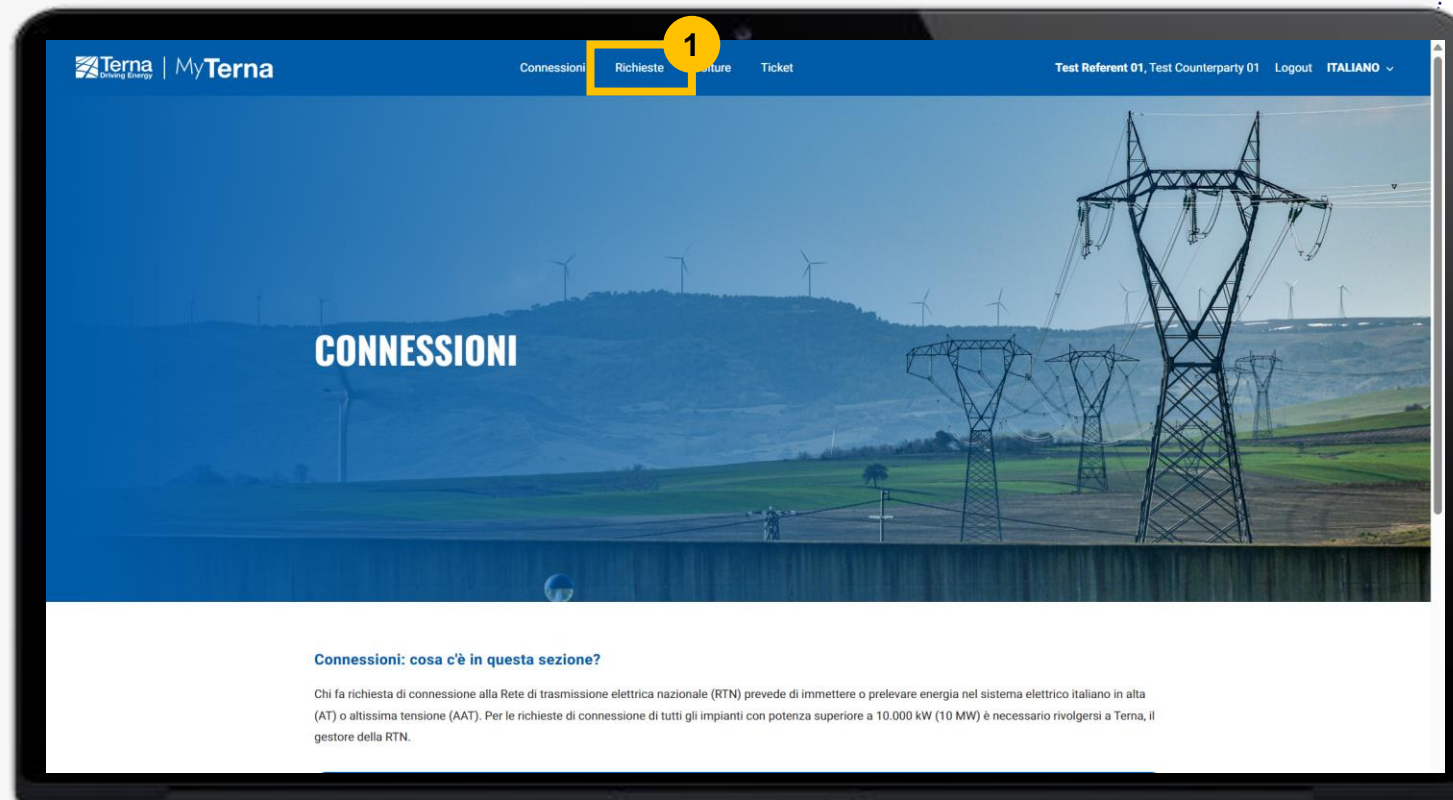

Visualizzazione contatori

2. All'interno della sezione «**Adempimenti Post Accettazione**», sottosezione «**Scadenze**», è visibile lo Stato dei contatori nella colonna «**Timer**» della griglia

MyTerna

Codice Pratica: 202306109 | Stato pratica: Tavolo tecnico in corso | Utente: Test Referent 01 | Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01

Generale | Date | Documenti e Pagamenti | Preventivo di connessione | Tavolo Tecnico | **Adempimenti Post Accettazione** | Ulteriori informazioni

ADEMPIMENTI POST ACCETTAZIONE

Scadenze

Tipologia	Data di Scadenza ↑	Giorni Rimanti	Timer
Comunicazione avvio procedimento autorizzativo	01/03/2024	168	Sospeso
Valenza STMG	27/09/2024	378	Sospeso
Comunicazione di avvio/mancato avvio lavori	08/03/2025	540	Attivo

☐ Avvio Screening V.I.A. Iter Autorizzativi

Cerca

Nome	Tipologia Comunicazione	Stato comunicazione	Data creazione ↓	Data invio comunicazione a Terna	Funzionalità
Nessun record da visualizzare.					

SAL Impianto

Cerca

Una volta che la Pratica non Capofila viene inserita all'interno di un Tavolo Tecnico avviato, i «Timer» della «Comunicazione avvio procedimento autorizzativo» (Art. 21) e della «Valenza STMG» (Art. 33) vanno in «Sospeso»

